SZR 1	źródła zasilania		Stan aparatu	
	TR	G	Q1	Q2
Podstawowe	1	0	1	0
Rezerwowe	0	1	0	1

SZR 2	Stan źródła zasilania		Stan aparatu	
	TR	G	Q3	Q4
Podstawowe	1	0	1	0
Rezerwowe	0	1	0	1

wyłącznik, rozłącznik zamknięty	1
źródło pracuje, zasila	1
wyłącznik, rozłącznik otwarty	0
źródło nie pracuje, brak zasilania	0

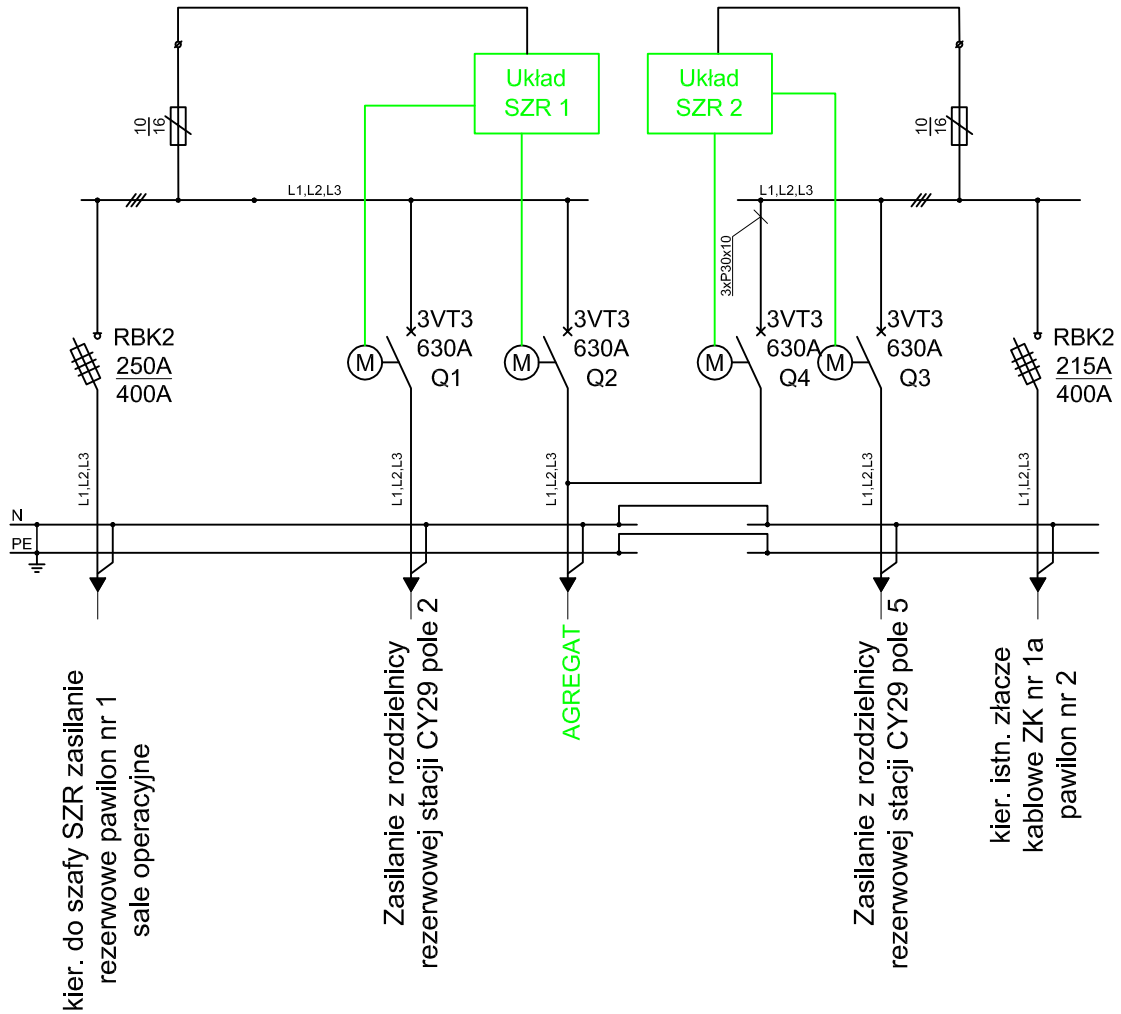

rozdzielnica RN typu PrismaP, 630A, 36kA, IP30, IK08

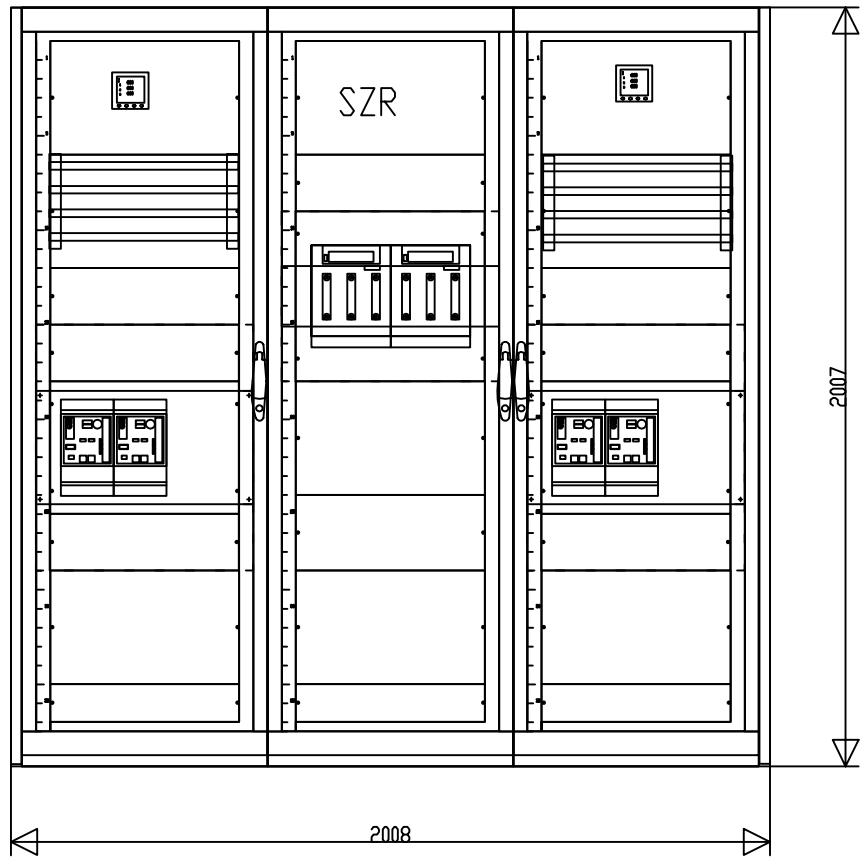

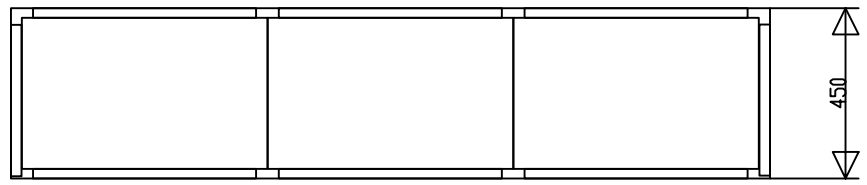

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe

Budomont–7

41–704 Ruda Śląska
ul. Kard. Hlonda 50

tel. 32 248 06 57
fax 32 248 06 67

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

41–500 Chorzów
ul. Strzelców Bytomskich 11

Temat:

Układy SZR zabudowane w rozdzielnicy RN umieszczonej w pomieszczeniu agregatu

Opracowanie:		stadium:
Budowa zasilania awaryjnego wraz z dostawą agregatu prądotwórczego w obudowie typu MRw		PW
adres: 41–500 Chorzów; ul.Strzelców Bytomskich 11		skala: 1: 20
projektant: inż. Arkadiusz Strzodka	podpis:	data: Wrzesień 2015r.

nr rys.: 9