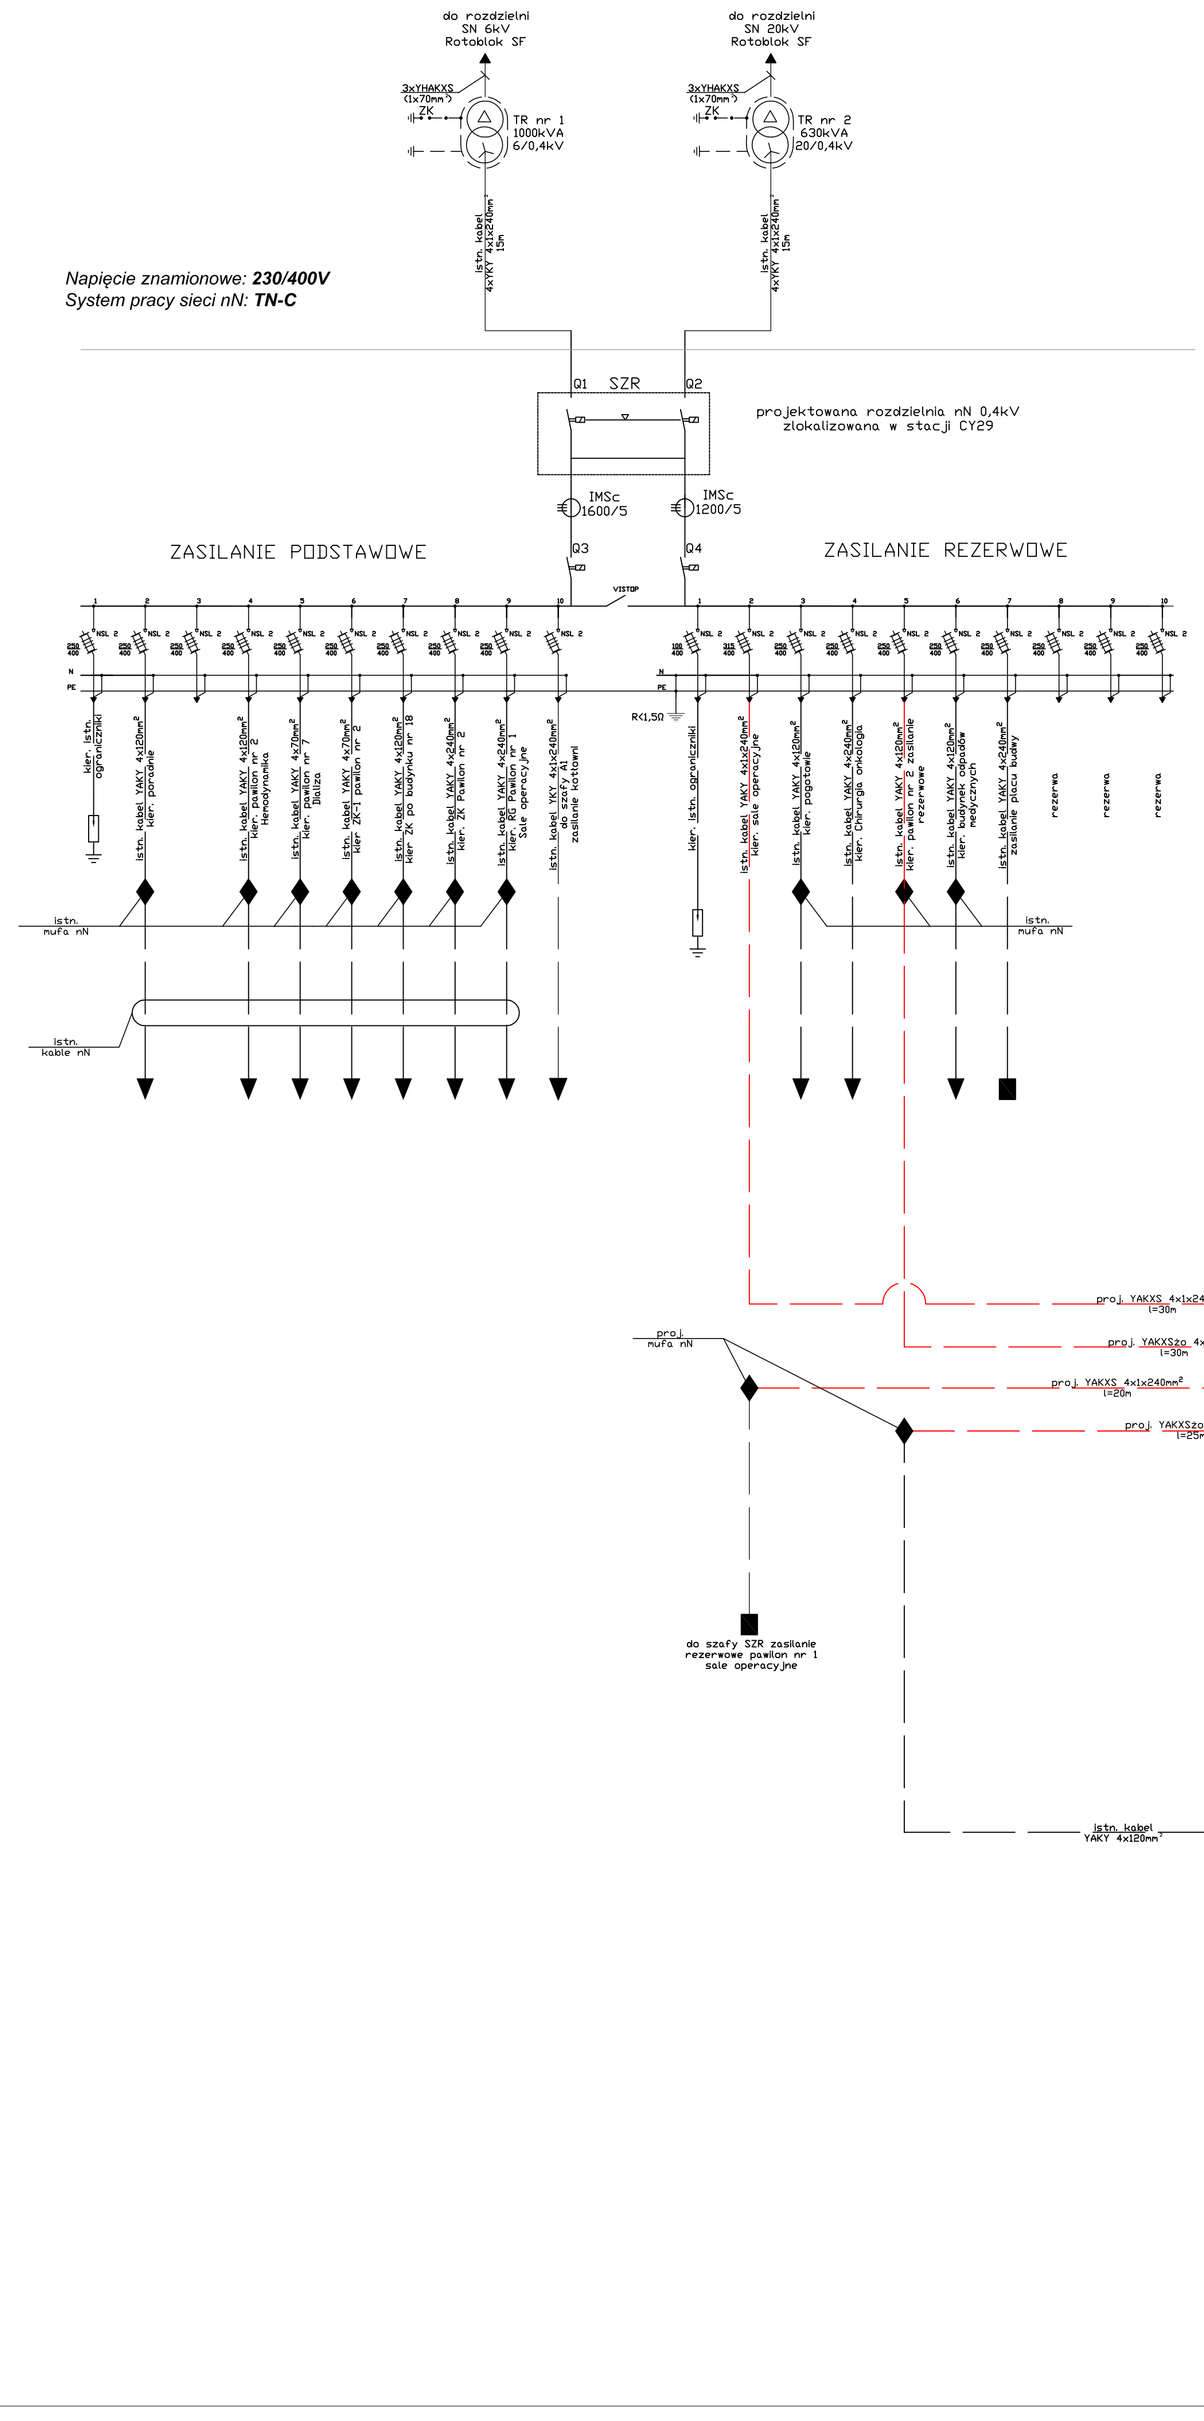

SZR 1	źródła zasilania		Stan aparatu	
	TR	G	Q1	Q2
Podstawowe	1	0	1	0
Rezerwowe	0	1	0	1

SZR 2	Stan źródła zasilania		Stan aparatu	
	TR	G	Q3	Q4
Podstawowe	1	0	1	0
Rezerwowe	0	1	0	1

wyłącznik, rozłącznik zamknięty	1
źródło pracuje, zasila	1
wyłącznik, rozłącznik otwarty	0
źródło nie pracuje, brak zasilania	0

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
Budomont–7
41–704 Ruda Śląska, ul. Kard. Hlonda 50, tel. 32 248 06 57, fax 32 248 06 67

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
41–500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11

Temat:
Schemat ideowy włączenia agregatu do sieci elektroenergetycznej nN na terenie Zespołu Szpitali Miejskich

Opracowanie: Budowa zasilania awaryjnego wraz z dostawą agregatu prądotwórczego w obudowie typu MRw	stadium: PW
adres: 41–500 Chorzów; ul.Strzelców Bytomskich 11	skala: – – –
projektant: inż. Arkadiusz Strzodka	podpis:
data: Wrzesień 2015r.	nr rys.: 10