
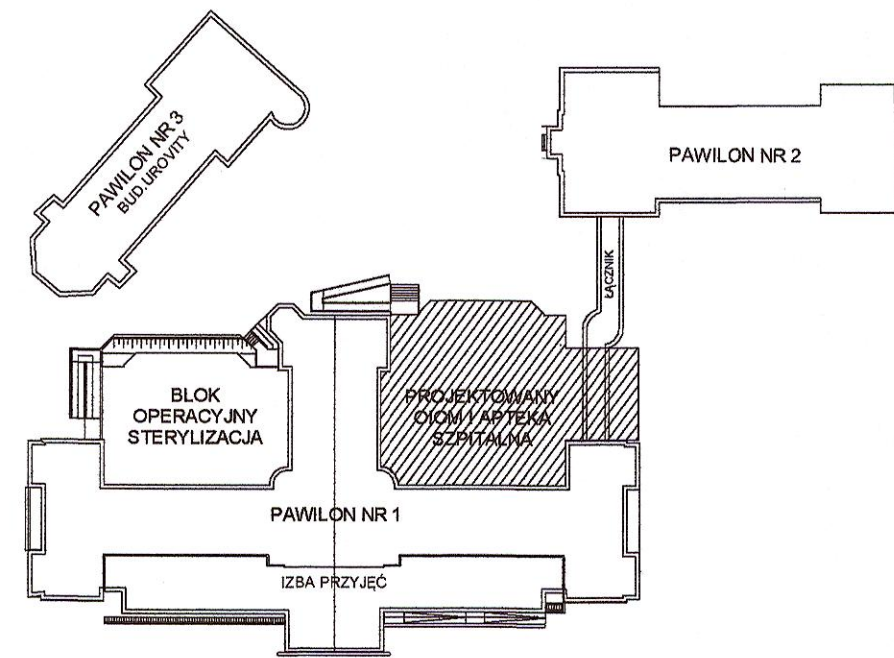


UWAGA:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.J.N. OPISEM TECHNICZNYM I ZESTAWIENIEM MATERIAŁOWYM.
2. ZACHOWAĆ WYMAGANE ODSTĘPY IZOLACYJNE MIĘDZY CHRONIONYMI URZĄDZENIAMI INSTALACJĄ ODGROMOWĄ
3. ZWÓD POZIOMY MOCOWANY NA TYPOWYCH UCHWYTAH DYSTANSOWYCH ŁĄCZYĆ Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI.
4. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY I KONSTRUKCYJNE BUDYNKU ŁĄCZYĆ Z NAJBLIŻSZYMI ZWODAMI
5. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONAĆ DRUTEM DNB
6. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIĆ ZA POMOCĄ ZWODÓW PIONOWYCH O WYSOKOŚCI ZAPEWNIĄCEJ WYMAGANY STOPIEŃ OCHRONY ODGROMOWEJ
7. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SPAWANE INSTALACJI UZIEMIĄCEJ WYKONAĆ PRZECZ SPRAWIANIE ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
8. ZABRANIA SIĘ ŁĄCZENIA SPAWEM BĘDNARKI DO CZŁOŁOWO
9. W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZĄDZEŃ NA DACHU NALEŻY PONOWNIE WYKONAĆ OBLICZENIA ISNTALACJI ODGROMOWEJ

LEGENDA:

- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE SZTUCZNE – DRUT STALOWY, OCYNKOWANY DNB
PROWADZONE W WARSTWIE OCIEPLENIA BUDYNKU, POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ ODGR.
NA DACHU ORAZ UZIOMEK FUNDAMENTOWYM BUDYNKU
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE SZTUCZNE – DRUT STALOWY, OCYNKOWANY DNB
PROWADZONE ZDŁUŻ SŁUPÓW KONSTRUKCYJNYCH, POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ ODGR.
NA DACHU ORAZ UZIOMEK FUNDAMENTOWYM BUDYNKU
- ZWÓD POZIOMY WYKONANY DRUTEM FeZn Ø 8mm
- ZACISK KRZYŻOWY LUB PROSTY DO ZWODÓW POZIOMYCH
- IGLICA ODGROMOWA ALMgSi

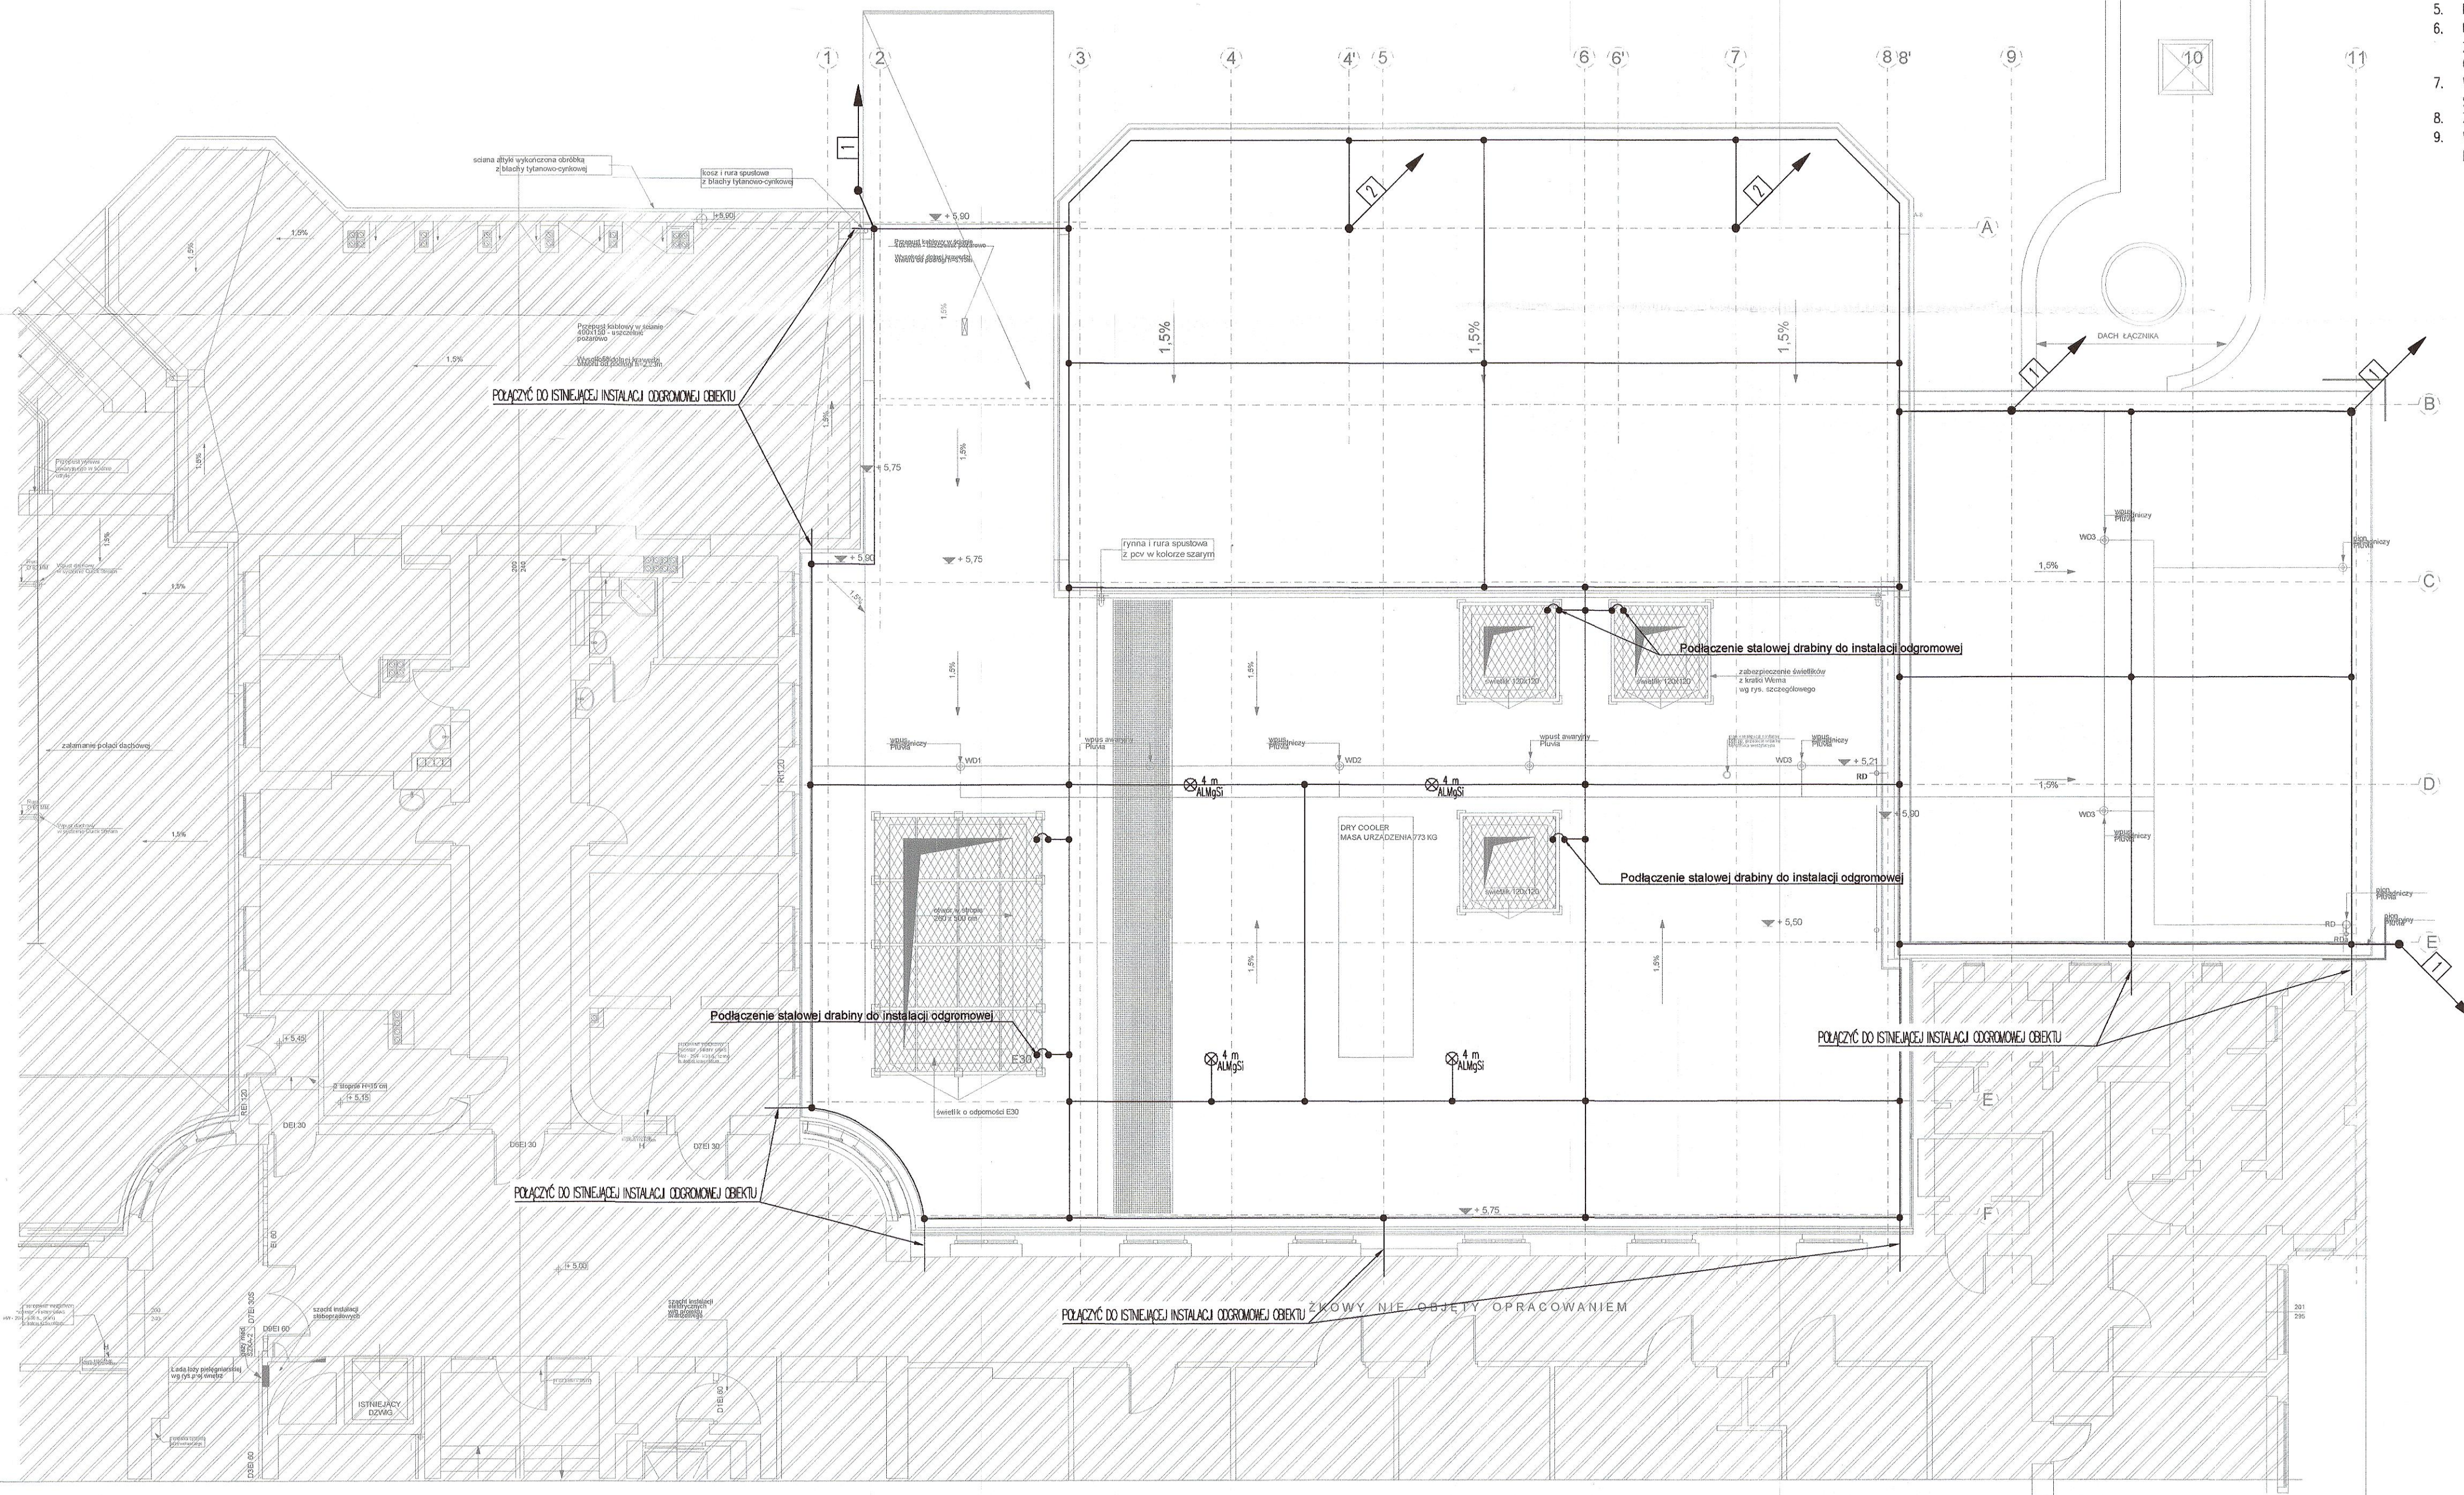

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

O NOWĄ KUBATURĘ WRAZ
Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU INTENSYWNEJ
TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szelągiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

| | | | |
|-------------|--|--|-----------|
| Temat | ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11 | | |
| Investor | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11 | | |
| Obiekt | ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1 | | |
| Projektował | mgr inż. Mariusz Szlenk nr upr. SLK/4436/PWOE/13 | | Opracował |
| Sprawił | mgr inż. Michał Kretek nr upr. SLK/4506/PWOE/12 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|----|------|--------------|-------|-------|--------|---|---------|------|
| Rysunek | | | | | | | | | | | |
| PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU | | | | | | | | | | | |
| Branża | elektryczna | Faza | PB | Data | styczeń 2017 | Skala | 1:100 | Indeks | E | Nr rys. | E-04 |

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.53 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.