

OZNACZENIA:


- instalacja c.o.
- instalacja zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
- instalacja wentylacji ogrzewania podłogowego
- instalacja wody lodowej

nr pomieszczenia
temperatura obliczeniowa
0,25 +20 °C
Φwym: 891 W

zapotrzebowanie
na ciepło

- grzejnik płytowy
- grzejnik płytowy cynkowy
- grzejnik elektryczny
- ogrzewanie podłogowe

- pion instalacji c.o.
- pion instalacji ogrzewania podłogowego
- pion instalacji c.t. - zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych
- pion instalacji wody lodowej

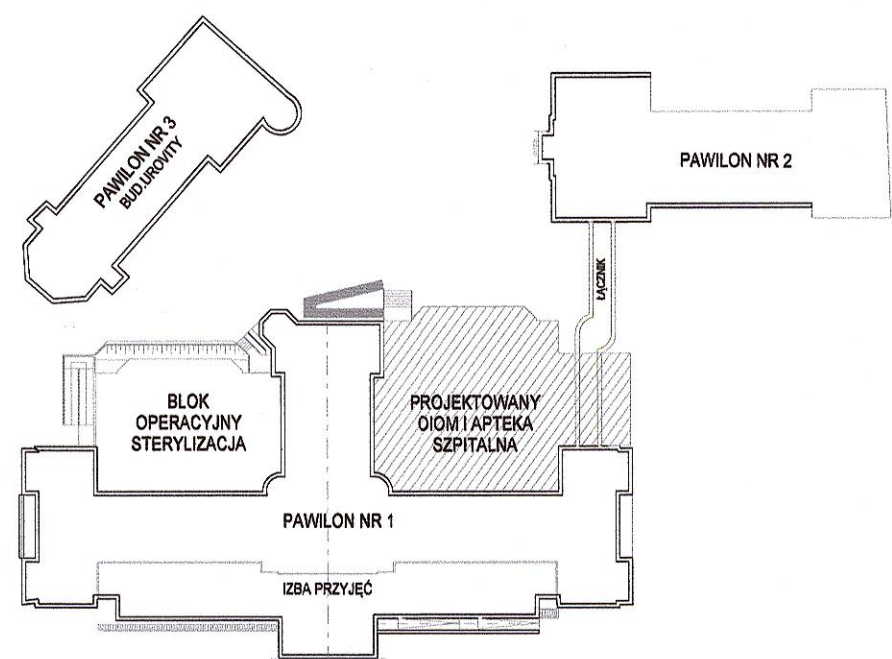

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

O NOWA KUBATURĘ WRZĄC
Z MODERNIZACJĄ Wschodniego skrzydła
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ APTEKI SZPITALNEJ

GORGON
BIURO ARCHYTEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szelągiewicza 25
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat	ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Obiekt	ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1		
Projektował	mgr inż. Wojciech Ciepiński upr. nr 450/02	Opracował	
Sprawił	mgr inż. Janusz Piechowicz upr. nr 444/02		
Rysunek	RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.		

Branża architektura Faza PB Data styczeń 2017 Skala 1:100 Indeks A Nr rys. CO-02

Uwaga: Opracowanie jest chronione prawem Autorskim (Dz.U. 24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wytworzone informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reproduktowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.