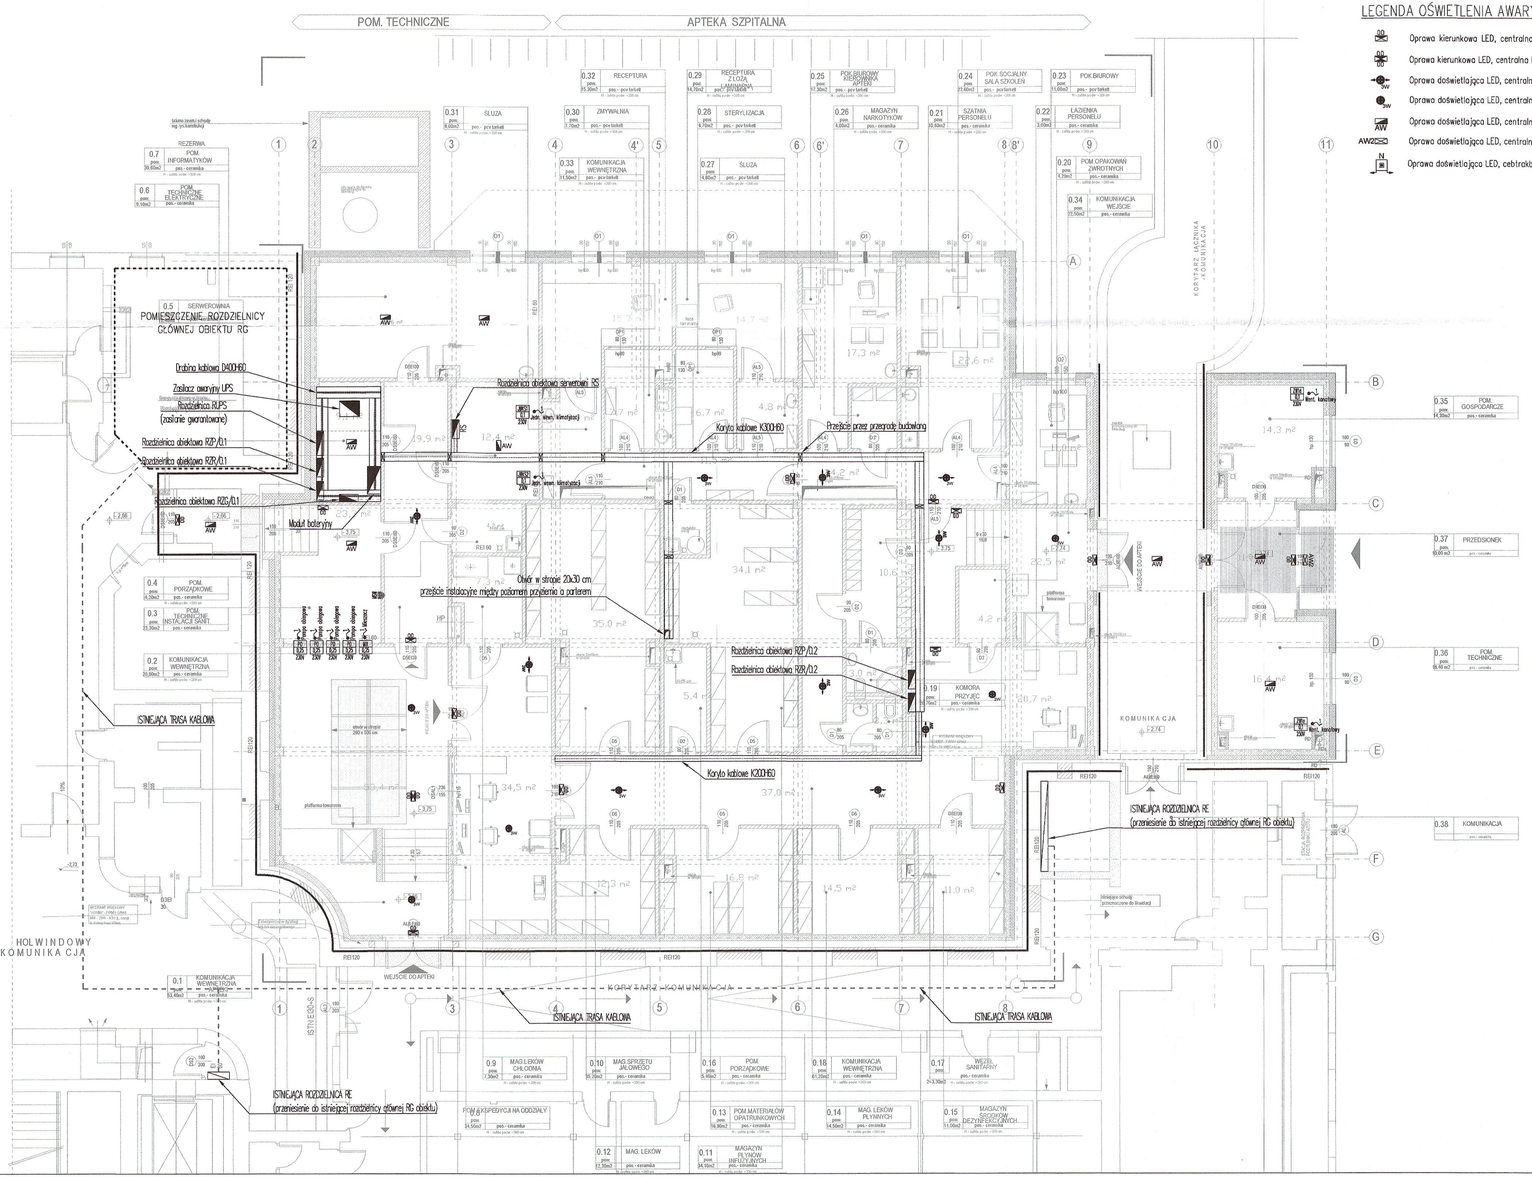

LEGENDA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO:

- Oprawa kierunkowa LED, centralna bateria, praca na jasno, jednostronna, naścienna, CNBOP, 230V
- Oprawa kierunkowa LED, centralna bateria, praca na jasno, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana, CNBOP, 230V
- Oprawa doświetlająca LED, centralna bateria, praca na ciemno, do sufitu podwieszanego, CNBOP, 230V
- Oprawa doświetlająca LED, centralna bateria, praca na ciemno, do sufitu podwieszanego, CNBOP, 230V
- Oprawa doświetlająca LED, centralna bateria, nasufitowa, CNBOP, 230V
- AW2S Oprawa doświetlająca LED, centralna bateria, praca na ciemno, naścienna, CNBOP, 230V
- Oprawa doświetlająca LED, cebtralna bateria, praca na ciemno, naścienna h=2.2m, CNBOP, 230V

LEGENDA (INSTALACJE ELEKTRYCZNE):

- RE — PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA OZNACZONA JAKO RE
- PPWP.UPS — PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU NO+NC; 10 A; 250 V; IP55, n/t (wyłączenie pożarowe odbiorników sieci gwarantowanej)
- URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE NAZWA/MOC [kW]/NAPIĘCIE [V]
- WP — WYPUST KABLOWY
- MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA
- GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA

UWAGA:

1. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJI A TAKŻE Z OPISAMI TECHNICZNYMI I INNYMI DOKUMENTAMI BĘDĄCYMI CZĘŚCIĄ TYCH OPRACOWAŃ.
2. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
3. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi. Oświetlenie awaryjne. min 1lx w drodze ewakuacyjnej, obok hydrantów 5lx.
4. Kable i przewody WLZ prowadzić nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych.
5. Zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego pracujące w układzie z centralną baterią oświetlenia awaryjnego. Wszystkie oprawy posiadają wbudowane moduły adresowe.
6. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych.
7. Jeśli na planie nie wskazano inaczej, to gniazda w pomieszczeniu socjalnym należy montowac na wysokości 1,1 m, a w pomieszczniach biurowych na wysokości 0,3m.
8. Wszystkie gniazda montować z zachowaniem sterf bezpieczeństwa.
9. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać atesty wymagane przez obowiązujące przepisy.
10. Rury ochronne instalacji niskoprądowych prowadzić w odległości 15cm od rury ochronnej dla instalacji elektrycznej.
11. Nie prowadzić przewodów od skroplin i nie instalować jednostek wewnętrznych klimatyzatorów bezpośrednio nad urządzeniami elektrycznymi oraz trasami kablowymi.
12. Stosowac tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.
13. Ewentualne przejścia kablami przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniającą o odpowiednim EI – zgodnie z normami i przepisami.
14. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.
15. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
16. Wyłączenie pożarowe części projektowanej szpitala realizowane będzie za pomocą istniejącego wyłącznika prądu, zabudowanego w istniejącej rozdzielnicy głównej, niskiego napięcia obiektu. Sterowanie wyłącznikiem realizowane za pomocą przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizowanym przy głównym wejściu do budynku.
17. W celu wyłączenia obwodów sieci zasilania gwarantowanego zaprojektowano przycisk PPWP.UPS
18. W celu zasilania central wentylacyjnych, należy doprowadzić kable/przewody do rozdzielnic zasilająco-sterujących tychże central.

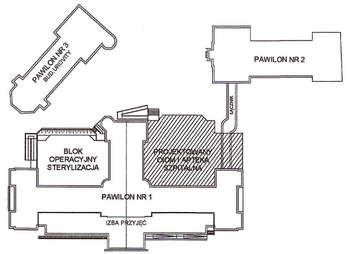

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

O NOWĄ KUBATURĘ WRAZ Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ

GORGON BIURO ARCHITEKTONICZNE
40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat	ROZBUDOWYA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Obiekt	ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1

Projektował	mgr inż Mariusz Szlenk nr upr. SLK/4438/PWOE/13	Opracował	
Sprawdził	mgr inż Michał Kretek nr upr. SLK/4508/PWOE/12		

Rysunek: **PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT PRZYZIEMIA**

Branża	Faza	Data	Skala	Indeks	Nr rys.
elektryczna	PB	styczeń 2017	1:100	E	E-01

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.

3HE