


- OZNACZENIA:**
- instalacja c.o.
 - instalacja zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
 - instalacja zasilania ogrzewania podłogowego
 - instalacja wody lodowej
- nr pomieszczenia temperatura obliczeniowa
- 0,25 +20 °C
Φwym: 661 W
- zapotrzebowanie na ciepło
- grzejnik płytowy
 - grzejnik płytowy ocynkowany
 - grzejnik elektryczny
 - ogrzewanie podłogowe
- OP.1 - pion instalacji c.o.
- OP.1 - pion instalacji ogrzewania podłogowego
- WL - pion instalacji c.i. - zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych
- WL - pion instalacji wody lodowej

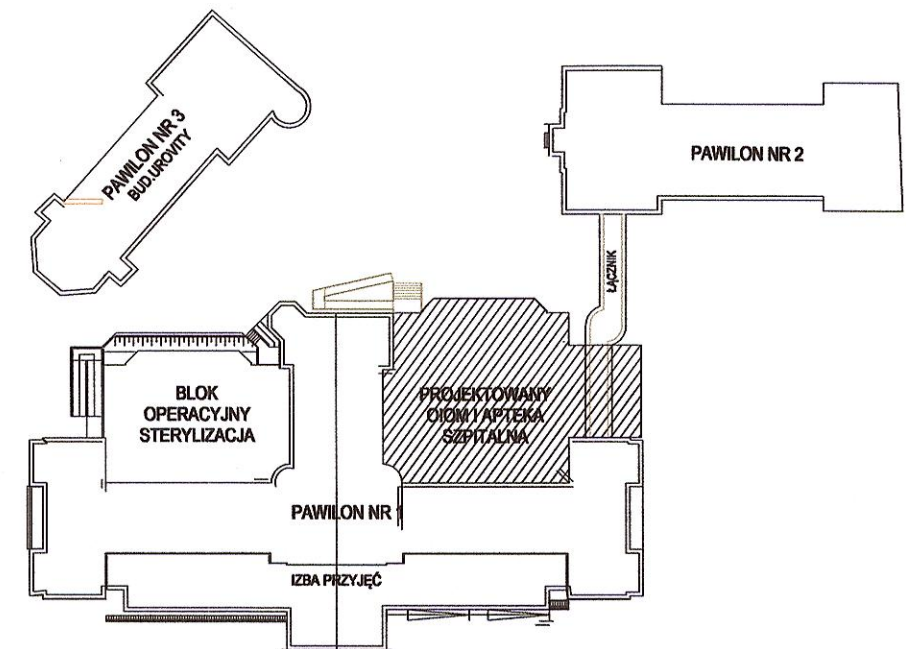

ROZBUDOWA PAVILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

O NOWA KUBATURĘ WRAZ
Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU INTENSywNEJ TERAPII
MEDYCZNEJ APTEKI SZPITALNEJ

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szalgiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat	ROZBUDOWA PAVILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Obiekt	ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAVILONU NR 1		
Projektował	mgr inż. Wojciech Ciepiński upr. nr 450/02	Opracował	
Sprawił	mgr inż. Janusz Plechowicz upr. nr 444/02		

Rysunek			
RZUT WENTYLATOROWNI - INSTALACJA C.O.			
Branża	architektura	Faza	PB
Data	styczeń 2017	Skala	1:100
Indeks	A	Nr rys.	CO-03

Uwaga: Opracowanie jest chronione prawem autorskim (Dz.U. 24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszelkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność biura Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reproduktowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.