


- OZNACZENIA:
- instalacja wody lodowej
 - Klimakonwektor 2-rurowy
 - zapotrzebowanie chłodu
 - pion instalacji wody lodowej

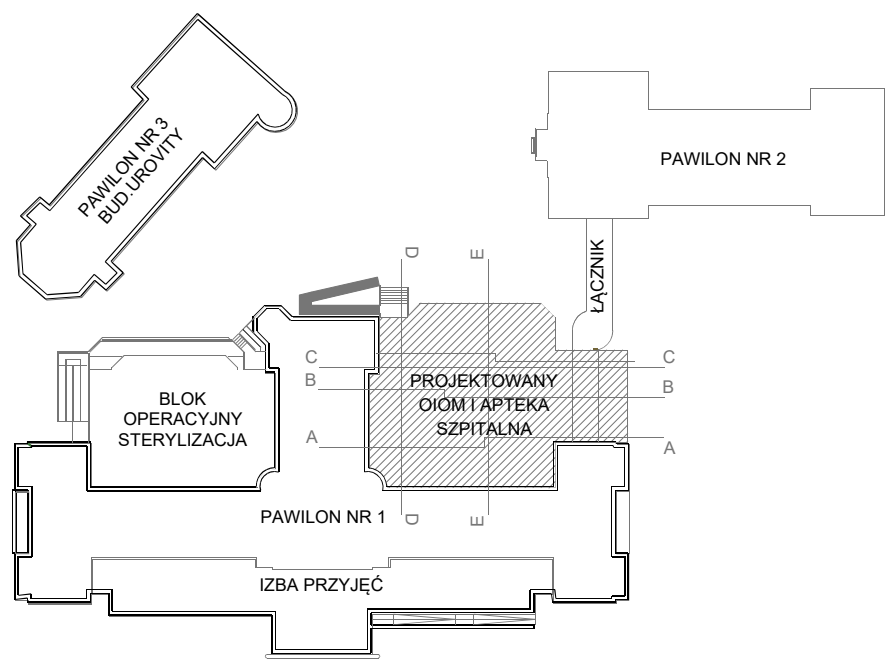

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
O NOWĄ KUBATURĘ WRAZ
Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU INTENSYWNEJ
TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ

GORGON

BIURO ARCHITEKTONICZNE

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26

tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392

archgorgon@poczta.onet.pl

www.archgorgon.pl

Temat	ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Inwestor	SP ZOZ ZESPOŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Obiekt	ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1		
Projektował mgr inż. Wojciech Ciepliński upr. nr 450/02		Opracował mgr inż. Anna Krzywdą mgr inż. Anna Sychta	
Sprawdził mgr inż. Janusz Piechowicz upr. nr 444/02			

RZUT WENTYLATOROWNI - INSTALACJA WODY LODOWEJ				
Branża sanitarna	Faza PW	Data marzec 2017	Skala 1:100	Indeks A
Nr rys. WL-02				

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reproduktowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.