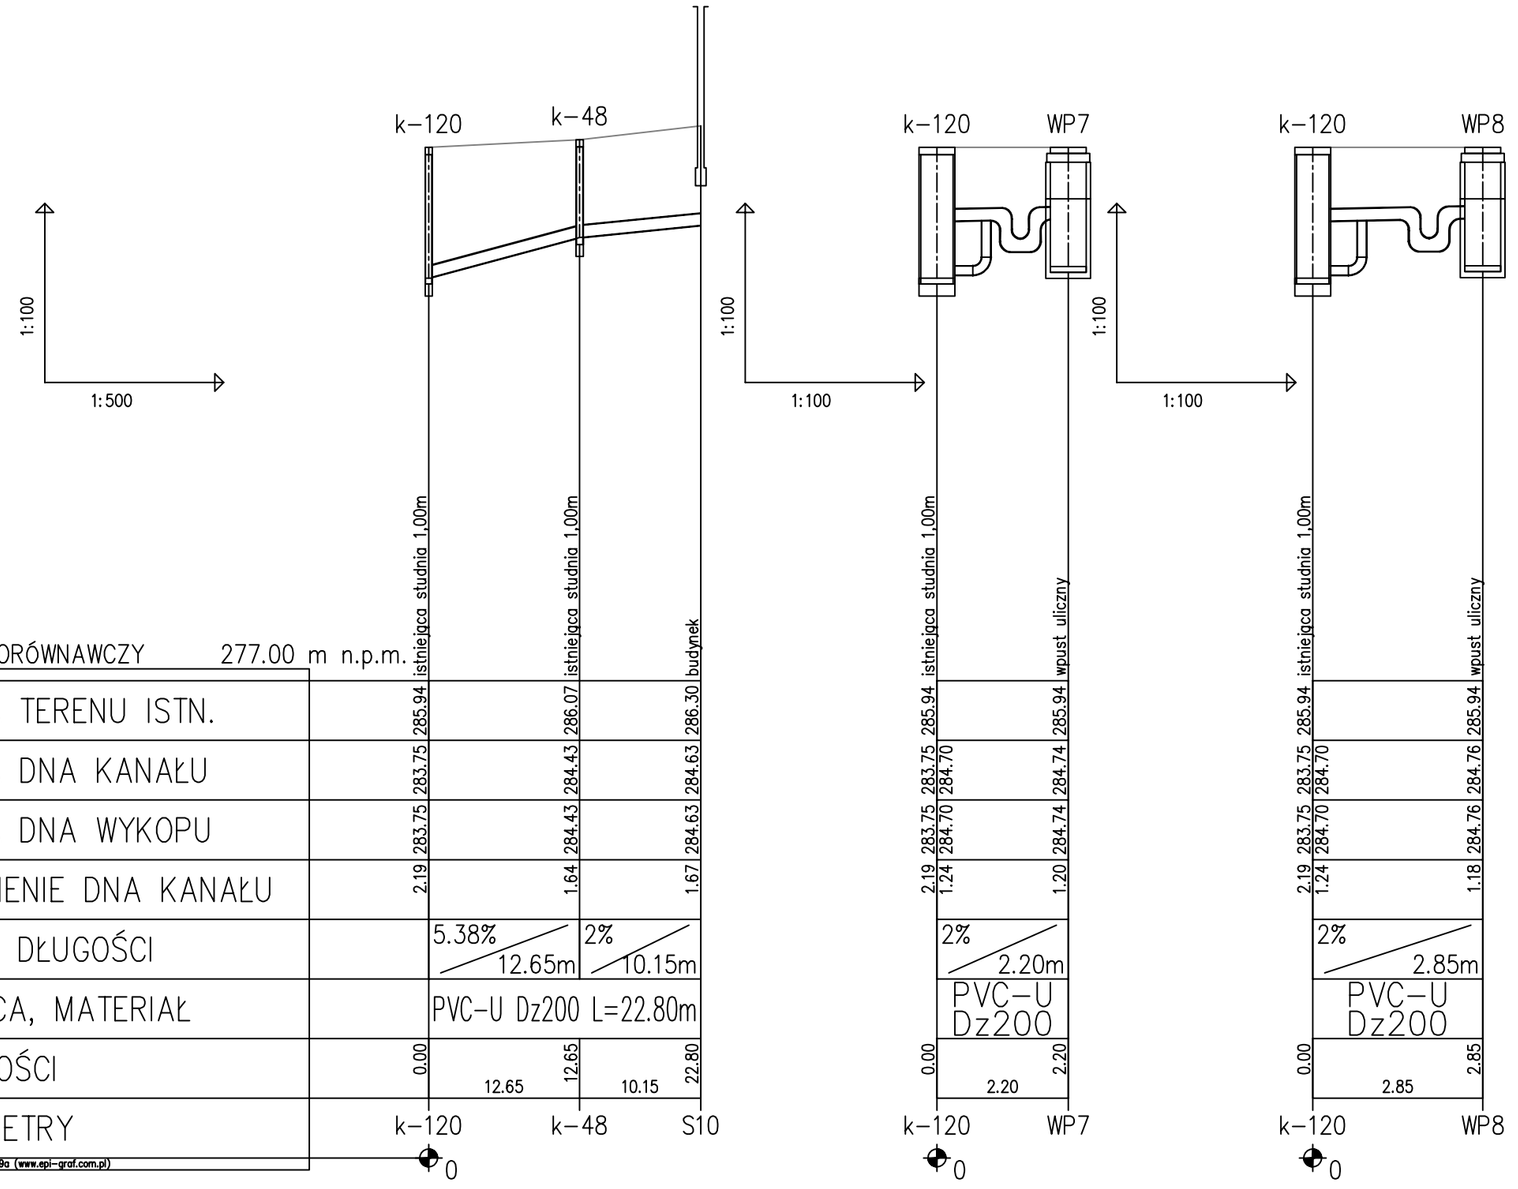

POZIOM PORÓWNAWCZY 277.00 m n.p.m.			
RZĘDNA TERENU ISTN.	285.94	286.07	286.30
RZĘDNA DNA KANAŁU	283.75	284.43	284.63
RZĘDNA DNA WYKOPU	283.75	284.43	284.63
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.19	1.64	1.67
SPADKI, DŁUGOŚCI		5.38% 12.65m	2% 10.15m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC–U Dz200 L=22.80m	
ODLEGŁOŚCI	0.00	12.65	22.80
HEKTOMETRY	k–120	k–48	S10

Generator rysunkowy 7.29a (www.epi-graf.com.pl)

RZĘDNA TERENU ISTN.	285.94	285.94	285.94
RZĘDNA DNA KANAŁU	283.75	284.70	284.74
RZĘDNA DNA WYKOPU	283.75	284.70	284.74
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.19	1.24	1.20
SPADKI, DŁUGOŚCI		2% 2.20m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC–U Dz200	
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.20	
HEKTOMETRY	k–120	WP7	

RZĘDNA TERENU ISTN.	285.94	285.94	285.94
RZĘDNA DNA KANAŁU	283.75	284.70	284.76
RZĘDNA DNA WYKOPU	283.75	284.70	284.76
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.19	1.24	1.18
SPADKI, DŁUGOŚCI		2% 2.85m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC–U Dz200	
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.85	
HEKTOMETRY	k–120	WP8	

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE
40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Inwestor SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Obiekt ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1

Projektował		Opracował	
mgr inż. Wojciech Ciepliński nr upr. 450/2		inż. Michał Indeka	
Sprawdził mgr inż. Janusz Piechowicz nr upr. 444/2			

Rysunek

PROFIL WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Branża	Faza	Data	Skala	Nr rys.
sanitarna	PB	marzec 2017	1:100/500	**WK-02D**

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.