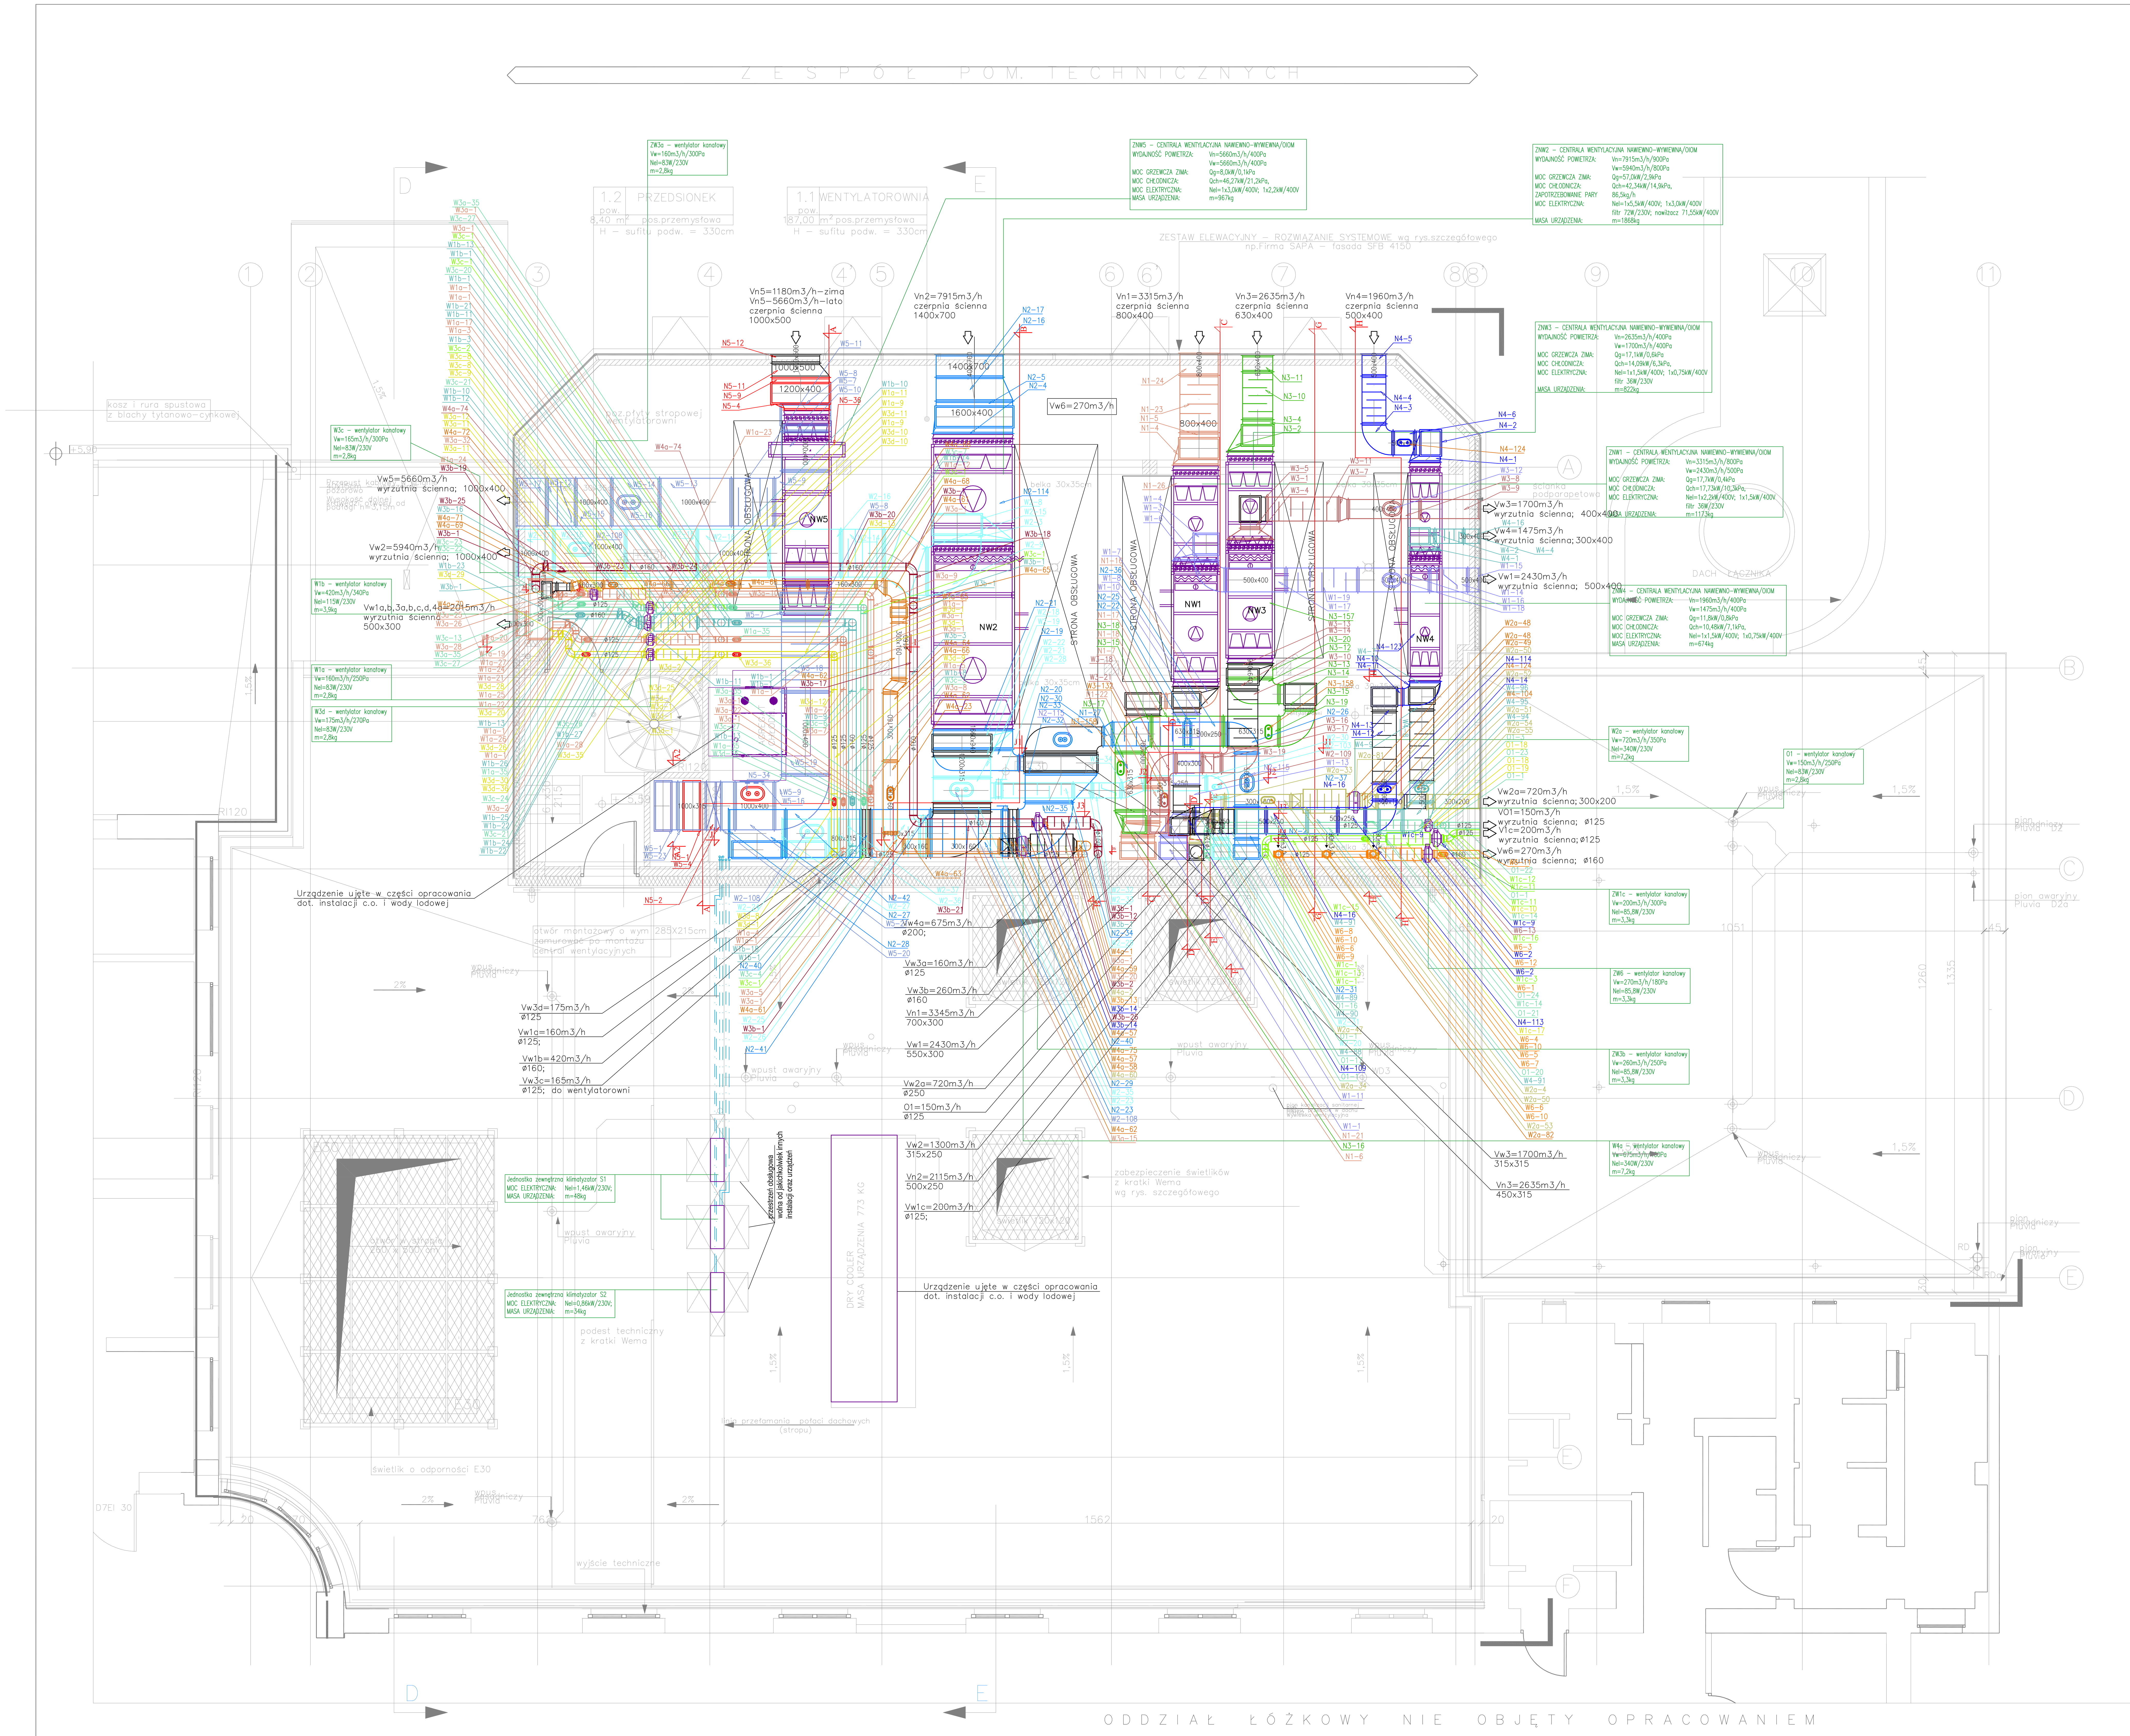

LEGENDA:

- Klapy ppoż.
- Rewizja kanałów wentylacyjnych
- Tłumik kanałowy
- Wentylator kanałowy
- Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna
- Jednostka zewnętrzan klimatyzatora
- SK: 3,345m – rzędna spodu kanału, bez izolacji, liczona od poziomu posadzki danej kondygnacji

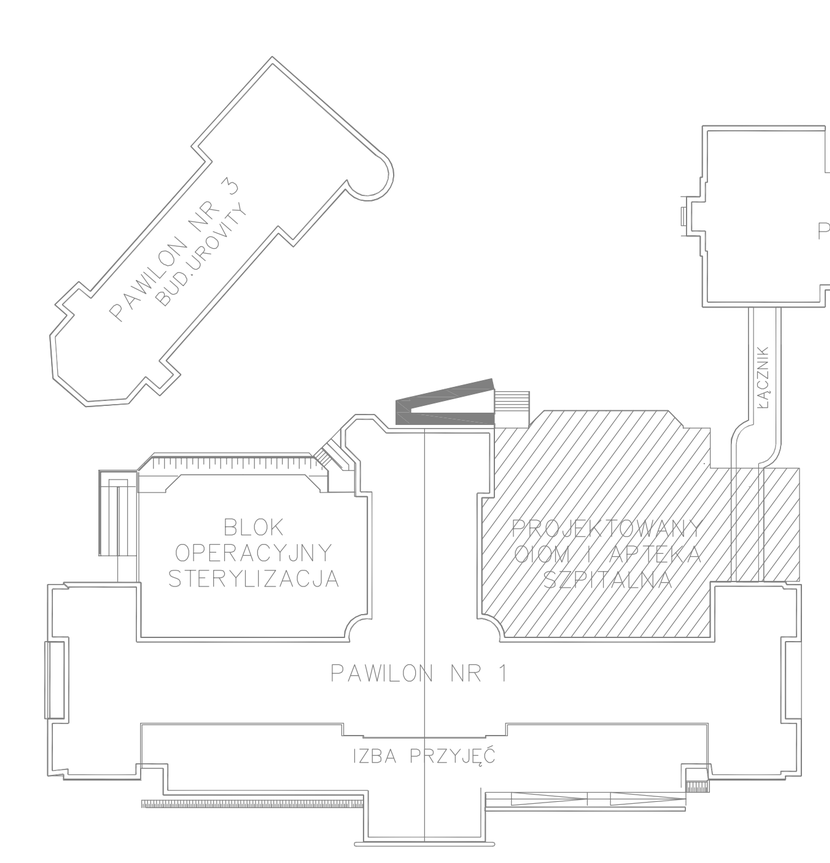

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
O NOWĄ KUBATURĘ WRAZ
Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU
INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI
SZPITALNEJ

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE
40–044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat	ROZBUDOWYA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Obiekt	ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1
Projektował	mgr inż. Wojciech Cieplinski nr upr. 450/02
Sprawdził	mgr inż. Janusz Piechowicz nr upr. 444/02
Opracował	mgr inż. Hanna Olech
Rysunek	RZUT WENTYLATOROWNI I DACHU –INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POM. TECHN.

Branża	Faza	Data	Skala	Indeks	Nr rys.
sanitarna	PW	marzec 2017	1:50	IS	W–3

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.