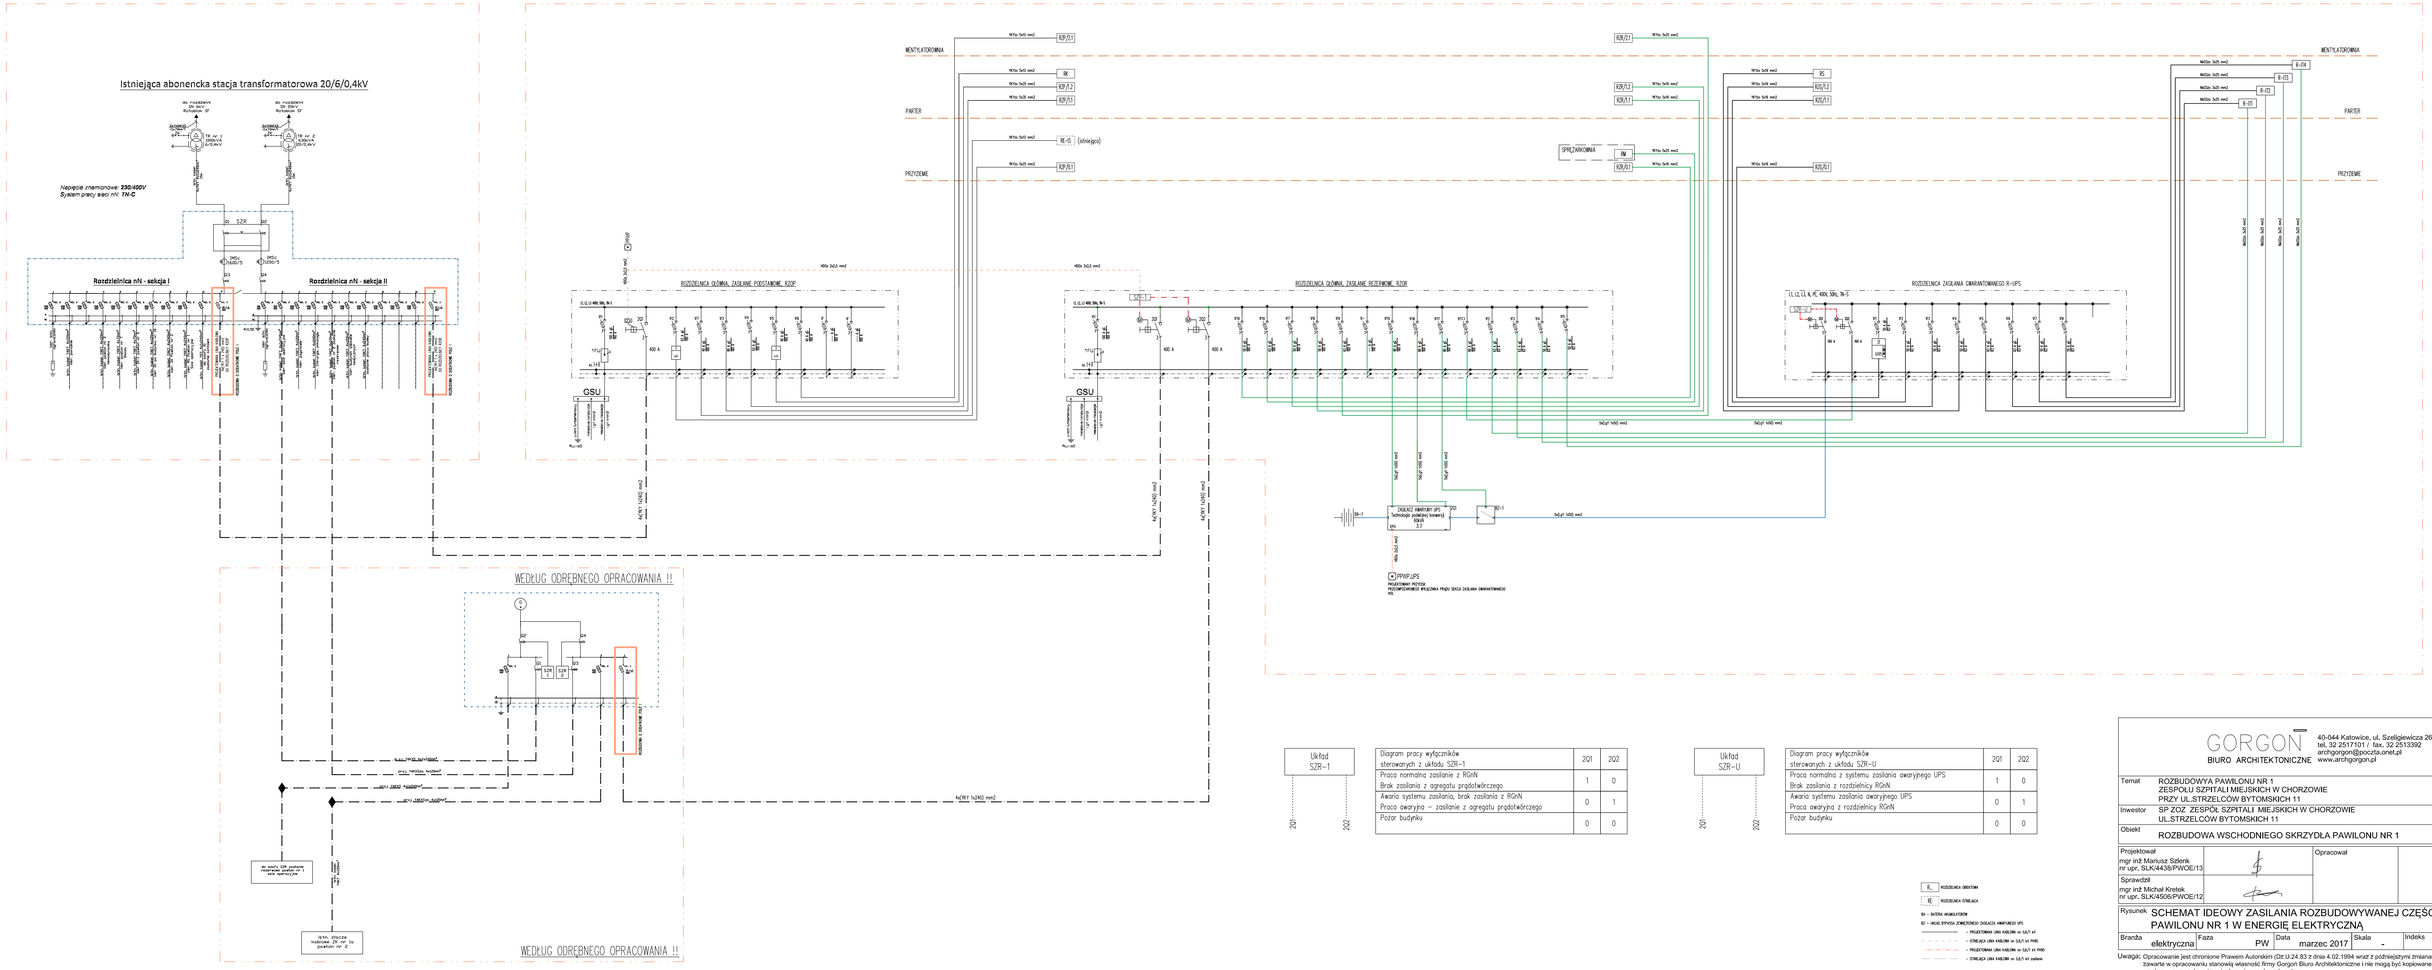

Układ SZR-I	201	202
Diagram pracy wyłączników sterowanych z układu SZR-I		
Praca normalna zasilanie z RGnN	1	0
Brak zasilania z agregatu prądotwórczego		
Awaria systemu zasilania, brak zasilania z RGnN	0	1
Praca awaryjna - zasilanie z agregatu prądotwórczego		
Pożar budynku	0	0

Układ SZR-U	201	202
Diagram pracy wyłączników sterowanych z układu SZR-U		
Praca normalna z systemu zasilania awaryjnego UPS	1	0
Brak zasilania z rozdzielnicy RGnN		
Awaria systemu zasilania awaryjnego UPS	0	1
Praca awaryjna z rozdzielnicy RGnN		
Pożar budynku	0	0

R... ROZDZIELNICA OBIEKTOWA
RE ROZDZIELNICA STRAŻACKA
BA – BATERIA AKUMULATORÓW
RZ – WĄSKI OPTOCZA ZEWNĘTRZNEGO ZASILACZA AWARYJNEGO UPS
– PRZEWÓD/KABEL 3NA KABLOWE na ŁĄCZ. AV
– STRAŻACKA 3NA KABLOWE na ŁĄCZ.AV PWRE
– PRZEWÓD/KABEL 2NA KABLOWE na ŁĄCZ. AV PWRE
– STRAŻACKA 2NA KABLOWE na ŁĄCZ.AV zasilanie

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE
40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 25171011 / fax. 32 25133392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Temat	ROZBUDOWYA PAWILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Obiekt	ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1

Projektował mgr inż Mariusz Szlenk nr upr. SLK/4438/PWOE/13		Opracował	
Sprawdził mgr inż Michał Kretek nr upr. SLK/4506/PWOE/12			

Rysunek	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI PAWILONU NR 1 W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ						
Branża	elektryczna	Faza	PW	Data	marzec 2017	Skala -	Indeks E	Nr rys. E-12

Uwagi: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.