


- UWAGA:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.J.N. OPISEM TECHNICZNYM I ZESTAWIENIEM MATERIAŁOWYM.
 2. ZACHOWAĆ WYMAGANE ODSTĘPY IZOLACYJNE MIĘDZY CHRONIONYMI URZĄDZENIAMI INSTALACJĄ ODGROMOWĄ
 3. ZWÓD POZIOMY MOCOWANY NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH ŁĄCZYĆ Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI.
 4. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY I KONSTRUKCYJNE BUDYNKU ŁĄCZYĆ Z NAJBLIŻSZYMI ZWODAMI
 5. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONAĆ DRUTEM DN8
 6. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIĆ ZA POMOCĄ ZWODÓW PIONOWYCH O WYSOKOŚCI ZAPEWNIĄCEJ WYMAGANY STOPIEŃ OCHRONY ODGROMOWEJ
 7. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SPAWANE INSTALACJI UZIEMIĄCEJ WYKONAĆ PRZECIEC SPAWANIE ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE ZABRANIA SIĘ ŁĄCZENIA SPAWEM BIEDNARKI DO CZŁOŁO
 8. W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZĄDZEŃ NA DACHU NALEŻY PONOWNIE WYKONAĆ OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

- LEGENDA:
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE SZTUCZNE – DRUT STALOWY, OCYNKOWANY DN8 PROWADZONE W WARSTWIE OCIEPLENIA BUDYNKU, POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ ODGR. NA DACHU ORAZ UZIOMEM FUNDAMENTOWYM BUDYNKU
 - PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE SZTUCZNE – DRUT STALOWY, OCYNKOWANY DN8 PROWADZONE ZDŁUŻ SŁUPÓW KONSTRUKCYJNYCH, POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ ODGR. NA DACHU ORAZ UZIOMEM FUNDAMENTOWYM BUDYNKU
 - ZWÓD POZIOMY WYKONANY DRUTEM FeZn ϕ 8mm
 - ZACISK KRZYŻOWY LUB PROSTY DO ZWODÓW POZIOMYCH
 - IGLICA ODGROMOWA ALMgSi

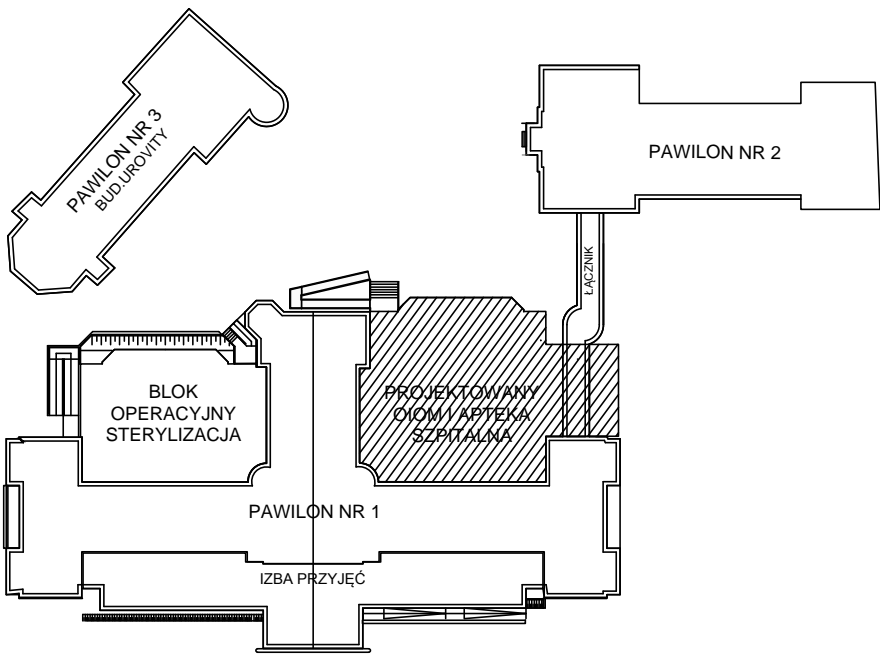

ROZBUDOWA PAVILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

O NOWĄ KUBATURĘ WRĄZ
Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU INTENSYWNEJ
TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ

GORGON		40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26 tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392 archgorgon@poczta.onet.pl www.archgorgon.pl	
BIURO ARCHITEKTONICZNE			
Temat	ROZBUDOWY PAVILONU NR 1 ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11		
Obiekt	ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAVILONU NR 1		
Projektował		Opracował	
mgr inż Mariusz Szlenk nr upr. SLK/4438/PWOE/13			
Sprawił			
mgr inż Michał Kretek nr upr. SLK/4506/PWOE/12			
Rysunek			
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU			
Branża	elektryczna	Faza	PW
Data	marzec 2017	Skala	1:100
Indeks	E	Nr rys.	E-04

Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.