


2.3. Wysokość podnoszenia powyżej 500 mm, przełot 180°

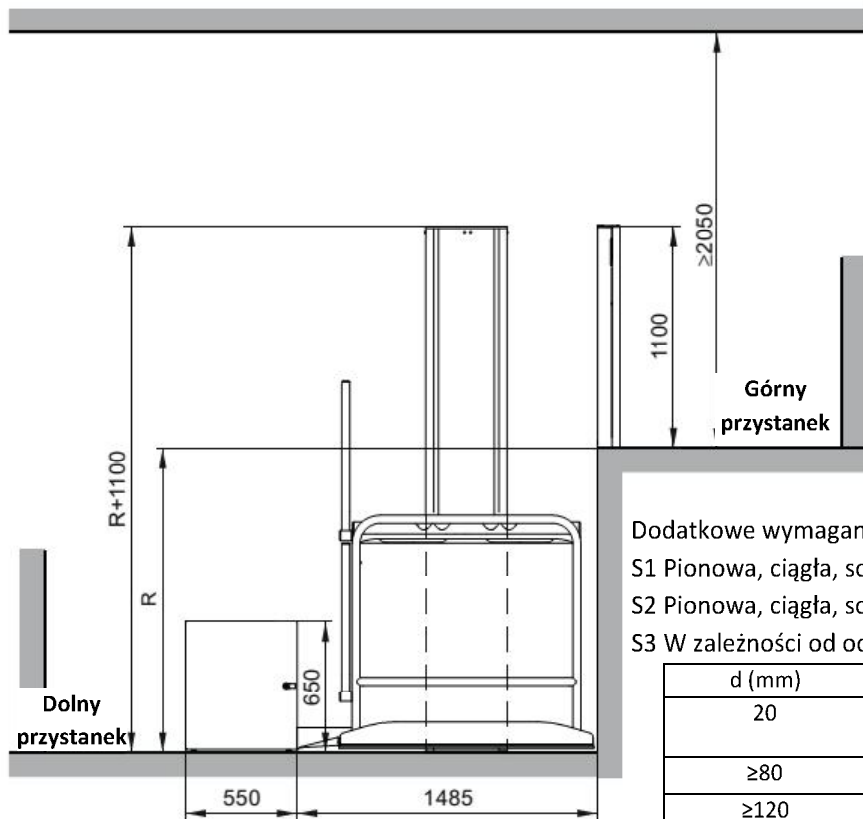


Dodatkowe wymagania do powierzchni ścian:

S1 Pionowa, ciągła, solidna i gładka na całej długości platformy

S2 Pionowa, ciągła, solidna i gładka

S3 W zależności od odległości do platformy

d (mm)	Powierzchnia ścian
20	Pionowa, ciągła, solidna i gładka na całej długości platformy
≥80	Pionowa, ciągła, solidna i gładka
≥120	Pionowa, ciągła, solidna
≥400	Bez wymagań

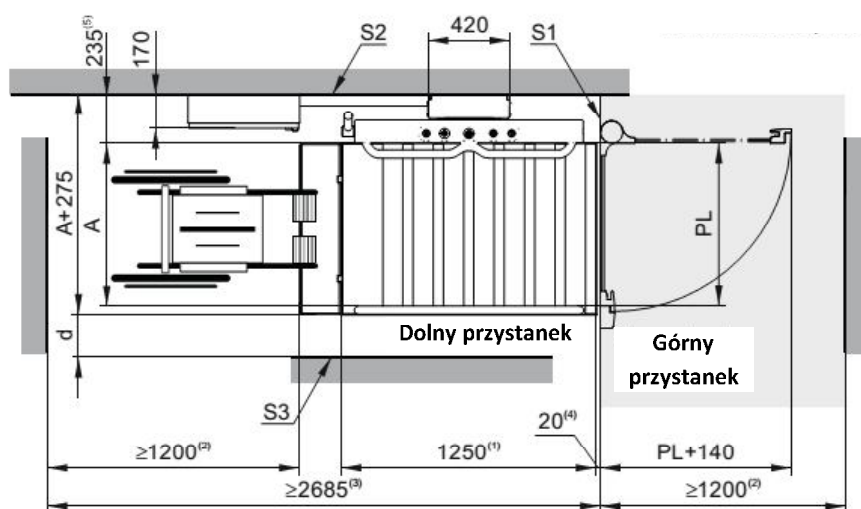

R wysokość podnoszenia

A szerokość platformy (standard 800 mm, w opcji 900 mm)

PL szerokość wejścia na platformę w świetle (standard 800 mm, w opcji 900 mm)

d odległość między platformą a ścianą (od której nie ma wjazdu na platformę)

(1) głębokość platformy

(2) minimalna przestrzeń dla wózków inwalidzkich (zalecana 1500 mm)

(3) łączna minimalna przestrzeń na dolnym przystanku dla wózków inwalidzkich (zalecana 2985 mm)

(4) odległość między platformą a ścianą górnego przystanku

(5) odległość między platformą, a ścianą do której moco