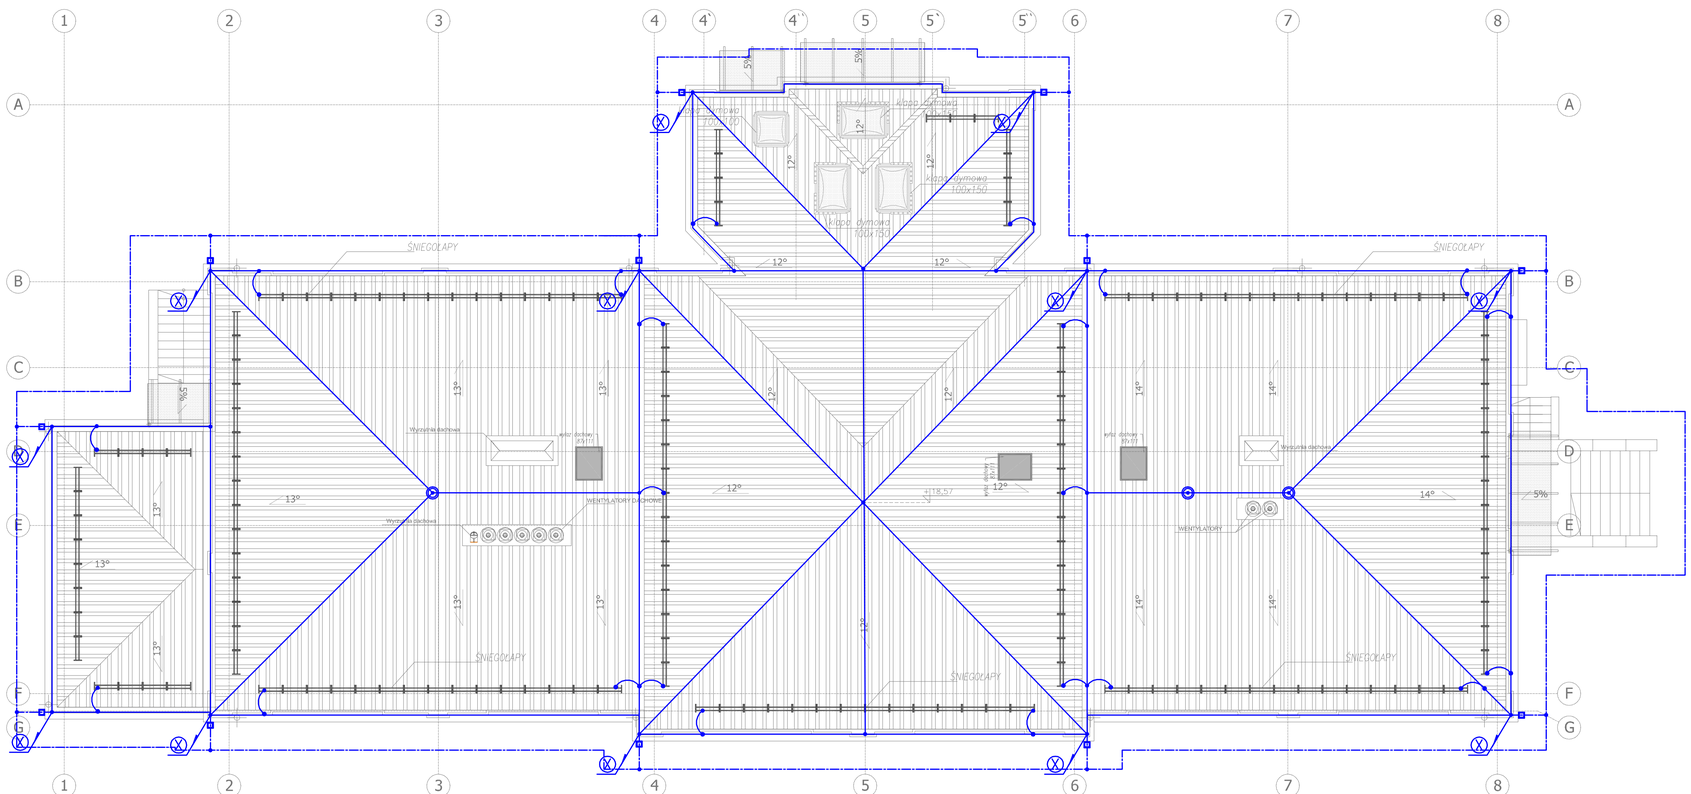

RZUT DACHU

1:100

LEGENDA:

- uziom otokowy – bednarka FeZn 40x5
- zwód poziomy niski, drut FeZn ø 8mm, napinany i mocowany uchwytami
- przewód odprowadzający–drut FeZn ø8mm w rurze RVS#18 prowadzonej podtynkowo w elewacji budynku
- zwód pionowy wysoki, maszt L=4000 mm, Ø18/Ø12, składany, obciążniki 15kg
- połączenie konstrukcyjnych elementów dachu (drut FeZn ø 8mm)
- zacisk kontrolny, skręcone rozłączne połączenie przewodu odprowadzającego z uziomem otokowym obiektu.

1. Należy wykonać uziom otokowy obiektu.
2. Przewody odprowadzające wykonać z prętów FeZn ø8 mm prowadzonych w rurach RS#18 w elewacji.
3. Przewód odprowadzający połączyć z uziomem otokowym obiektu poprzez zaciski kontrolne.
4. Zaciski kontrolne wykonać jako śrubowe, skręcone montażowe w puszkach rewizyjnych o wym. 10x10x7 /cm/. Zaciski zabezpieczyć antykorozyjnie.
5. Po wykonaniu instalacji sprawdzić rezystancję uziomu otokowego. Rezystancja uziomu powinna być mniejsza lub równa 2 Ohm.

④ *DACH:*
Wymiana pokrycia dachu na blachę tytanowo–cynkową z zachowaniem istniejącej geometrii.

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone — Zespół Projektowy Kontrapunkt V- Projekt sp. z o.o. Kraków. Niniejsze opracowanie stanowi przedmiot praw autorskich w przypadku użycia niniejszego projektu bez zezwolenia autora grozi odpowiedzialnością cywilną i karną. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie w projekcie rozwiązań pod względem poprawności technicznych i wadliwy plan na ich skutek.

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat	PRZEBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO NR V – przebudowa pomieszczeń poradni specjalistycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem dla apteki szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczeń na II piętrze z przeznaczeniem dla Sali konferencyjnej, budowa wew. szybu windowego, remont głowicobudowlany, przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej		Nr projektu 14-212
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów		Data czerwiec 2014
Lokalizacja	ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów		
Branża	ELEKTRYKA		rewizja I-01
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98	
Projektował	mgr inż. Piotr Kopuściński	338/2001	
Sprawdzający	mgr inż. Jan Wachacki	120/97	
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU.		Nr rys: E-10 Skala: 1:100