



RG-NN

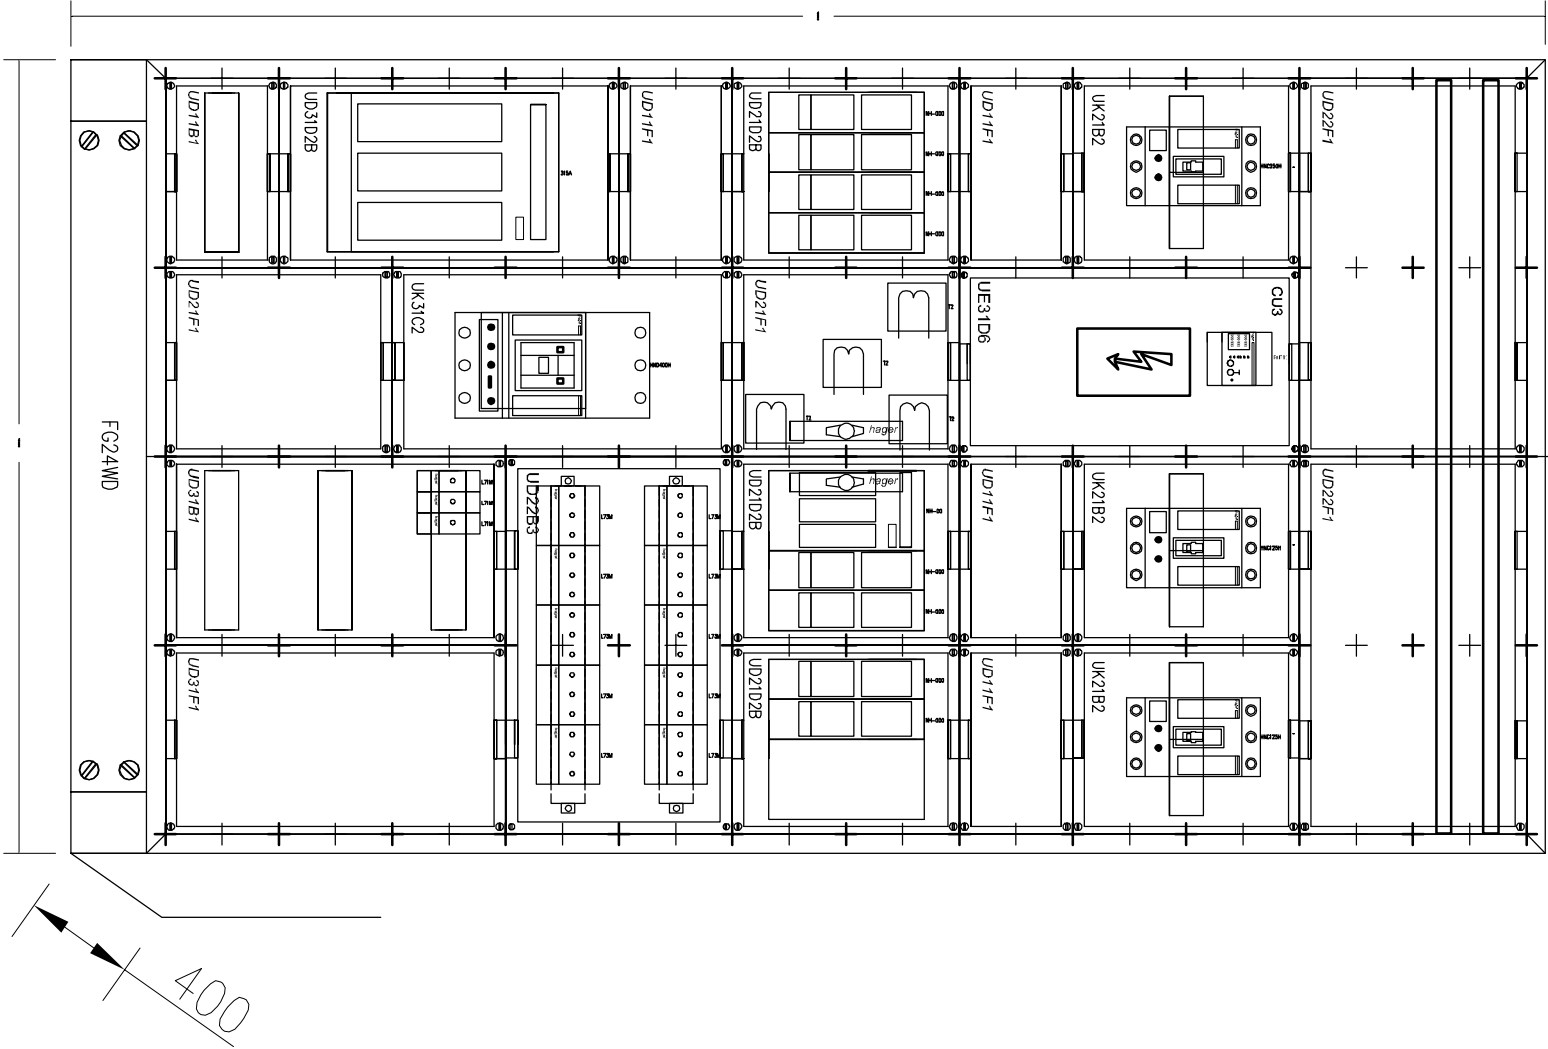

ZK+TL

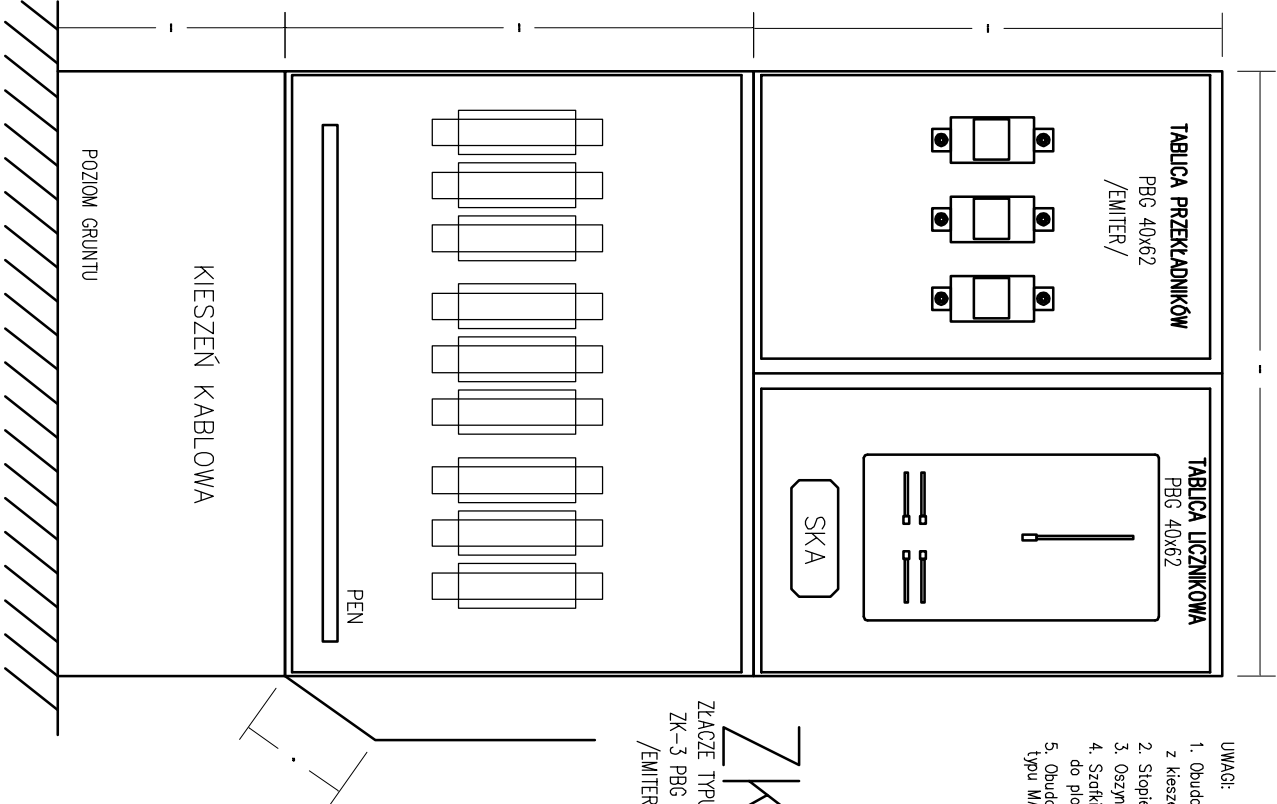

- UWAGI:
- Obudowy z tworzyw termoutwardzalnych z kieszenią kablową. /EMITER/
 - Stożki ochrony IP43.
 - Oszynkowanie miedziane.
 - Szafki i wszystkie aparaty należy przystosować do plombowania.
 - Obudowy wyposażać w zamki patentowe typu MASTERKEY.

ZK
ZŁĄCZE TYPU Z-3A
ZK-3 PBG 60x80
/EMITER/

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone- Zespół Projektowy Kontrapunkt V- Projekt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.

Temat	PRZEBUDOWA PAMILONU SZPIITALNEGO NR V – przebudowa pomieszczeń porodni specjalistycznych zlokalizowanych na parterze, przebudowa pomieszczeń na I piętrze z przeniesieniem dla opieki szpitalnej oraz laboratorium histopatologii, przebudowa pomieszczeń na II piętrze z przeniesieniem dla Salii konferencyjnej, budowa wew. sztybu windowego, remont gólinbudowlany, przebudowa i budowa wew. instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej			Nr projektu	14-212
Inwestor	SP ZOZ ZESPÓŁ SZPIITALU MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów			Data	czerwiec 2014
Lokalizacja	ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów				
Branża	ELEKTRYKA			rewizja	I-01
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY			numer uprawnień	
Generálny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek			151/98	
Projektant	mgr inż. Piotr Kapusiński			338/2001	
Sprowadzający	mgr inż. Jan Wachocki			120/97	
Treść rysunku	TABLICE ROZDZIELCZE. ELEWACJE			Nr rys.	E-4.1
				Skala:	1:10

KONTRAPUNKT architektura • konstrukcja • technologia
KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270